



Anlage 35: Absolute vorhabensbedingte Änderung des Kaltluftvolumenstroms innerhalb des Nestinggebietes im Planfall B  
sechs Stunden nach Sonnenuntergang






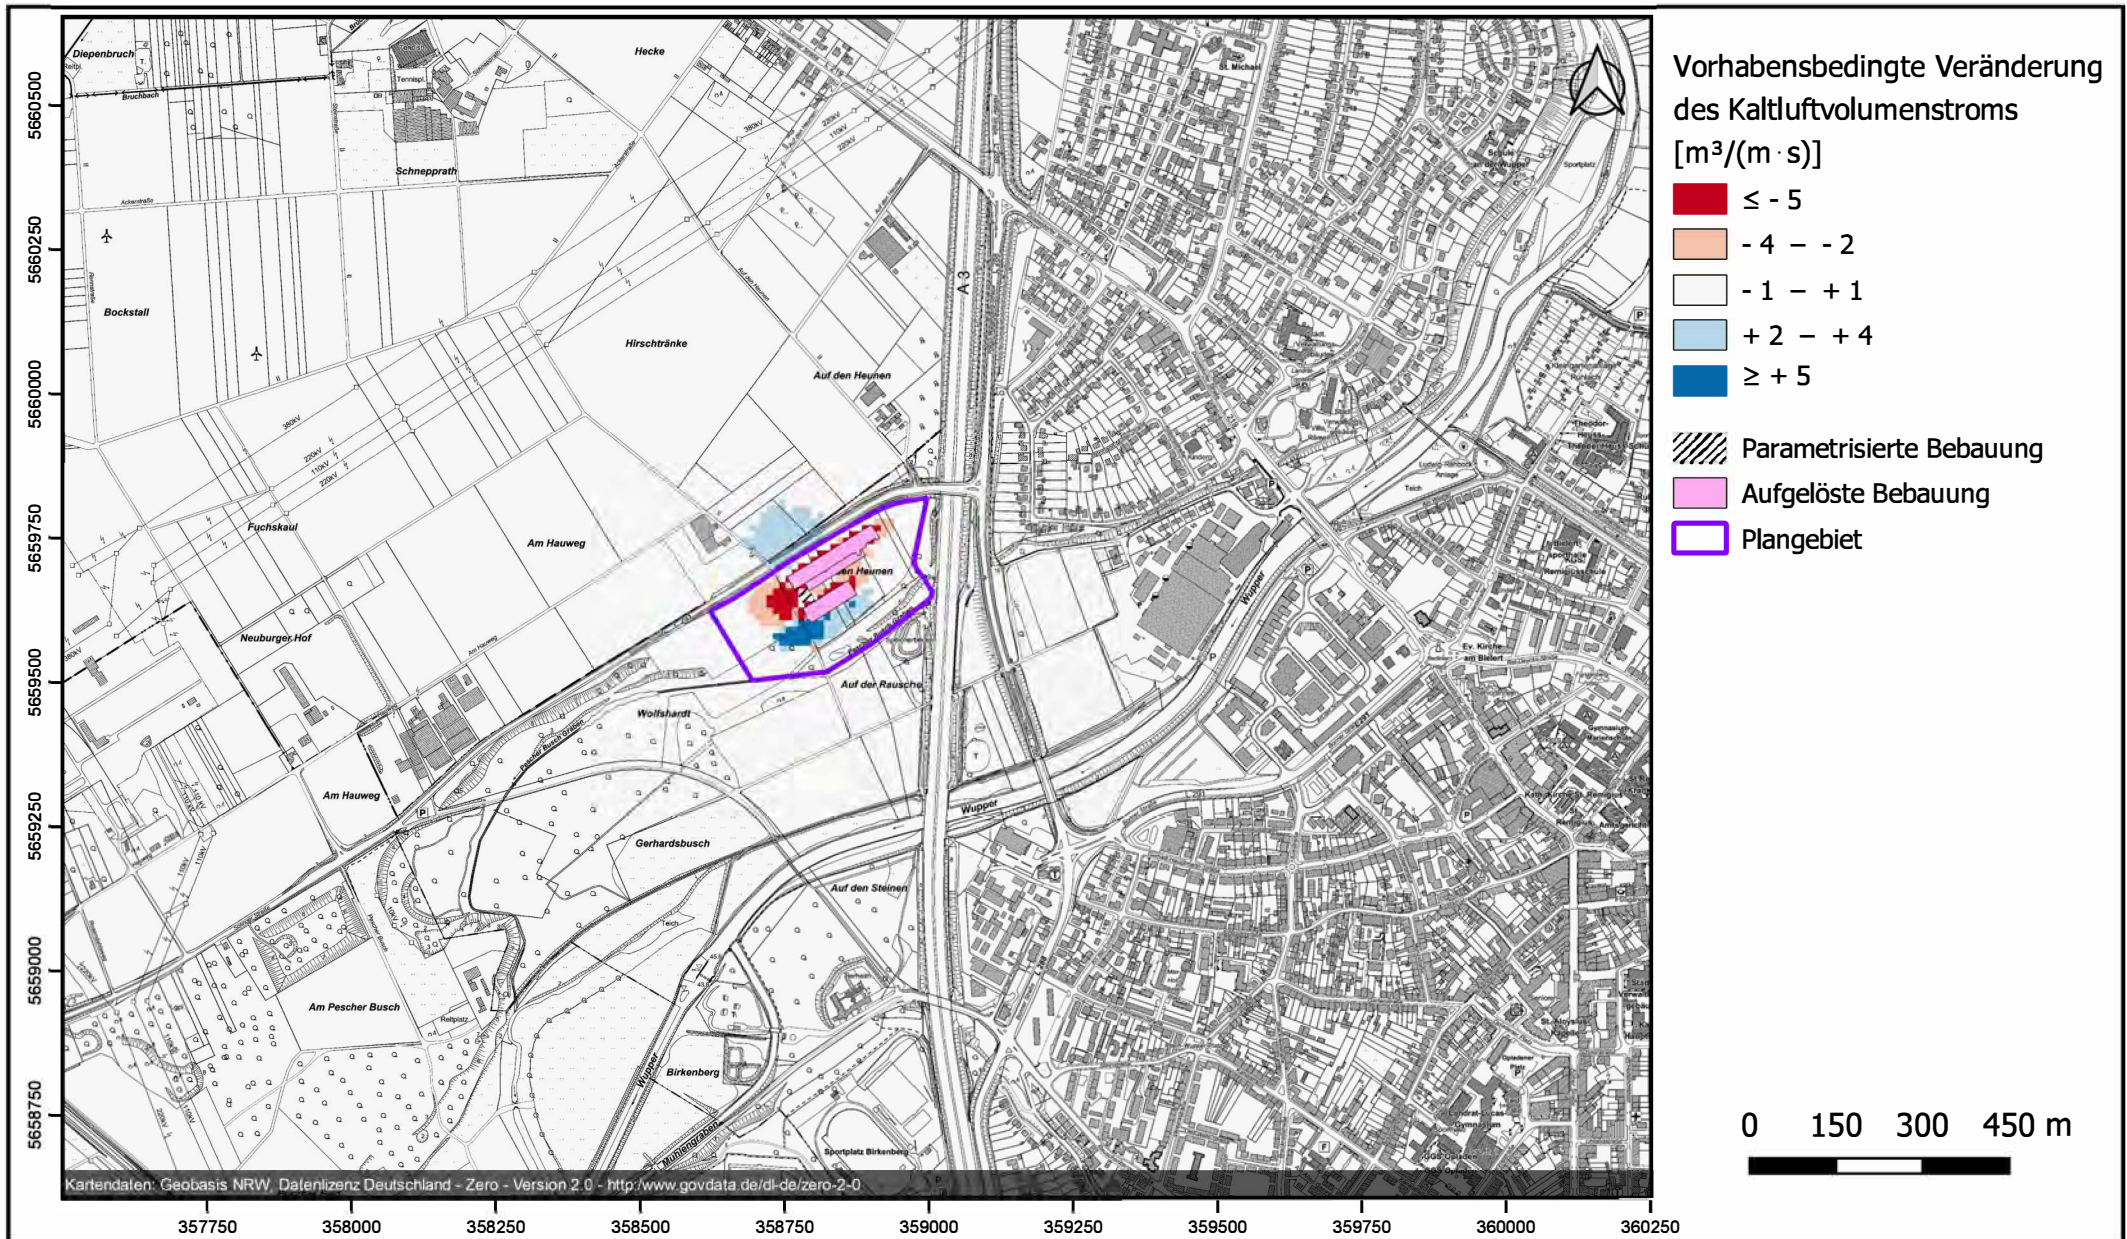

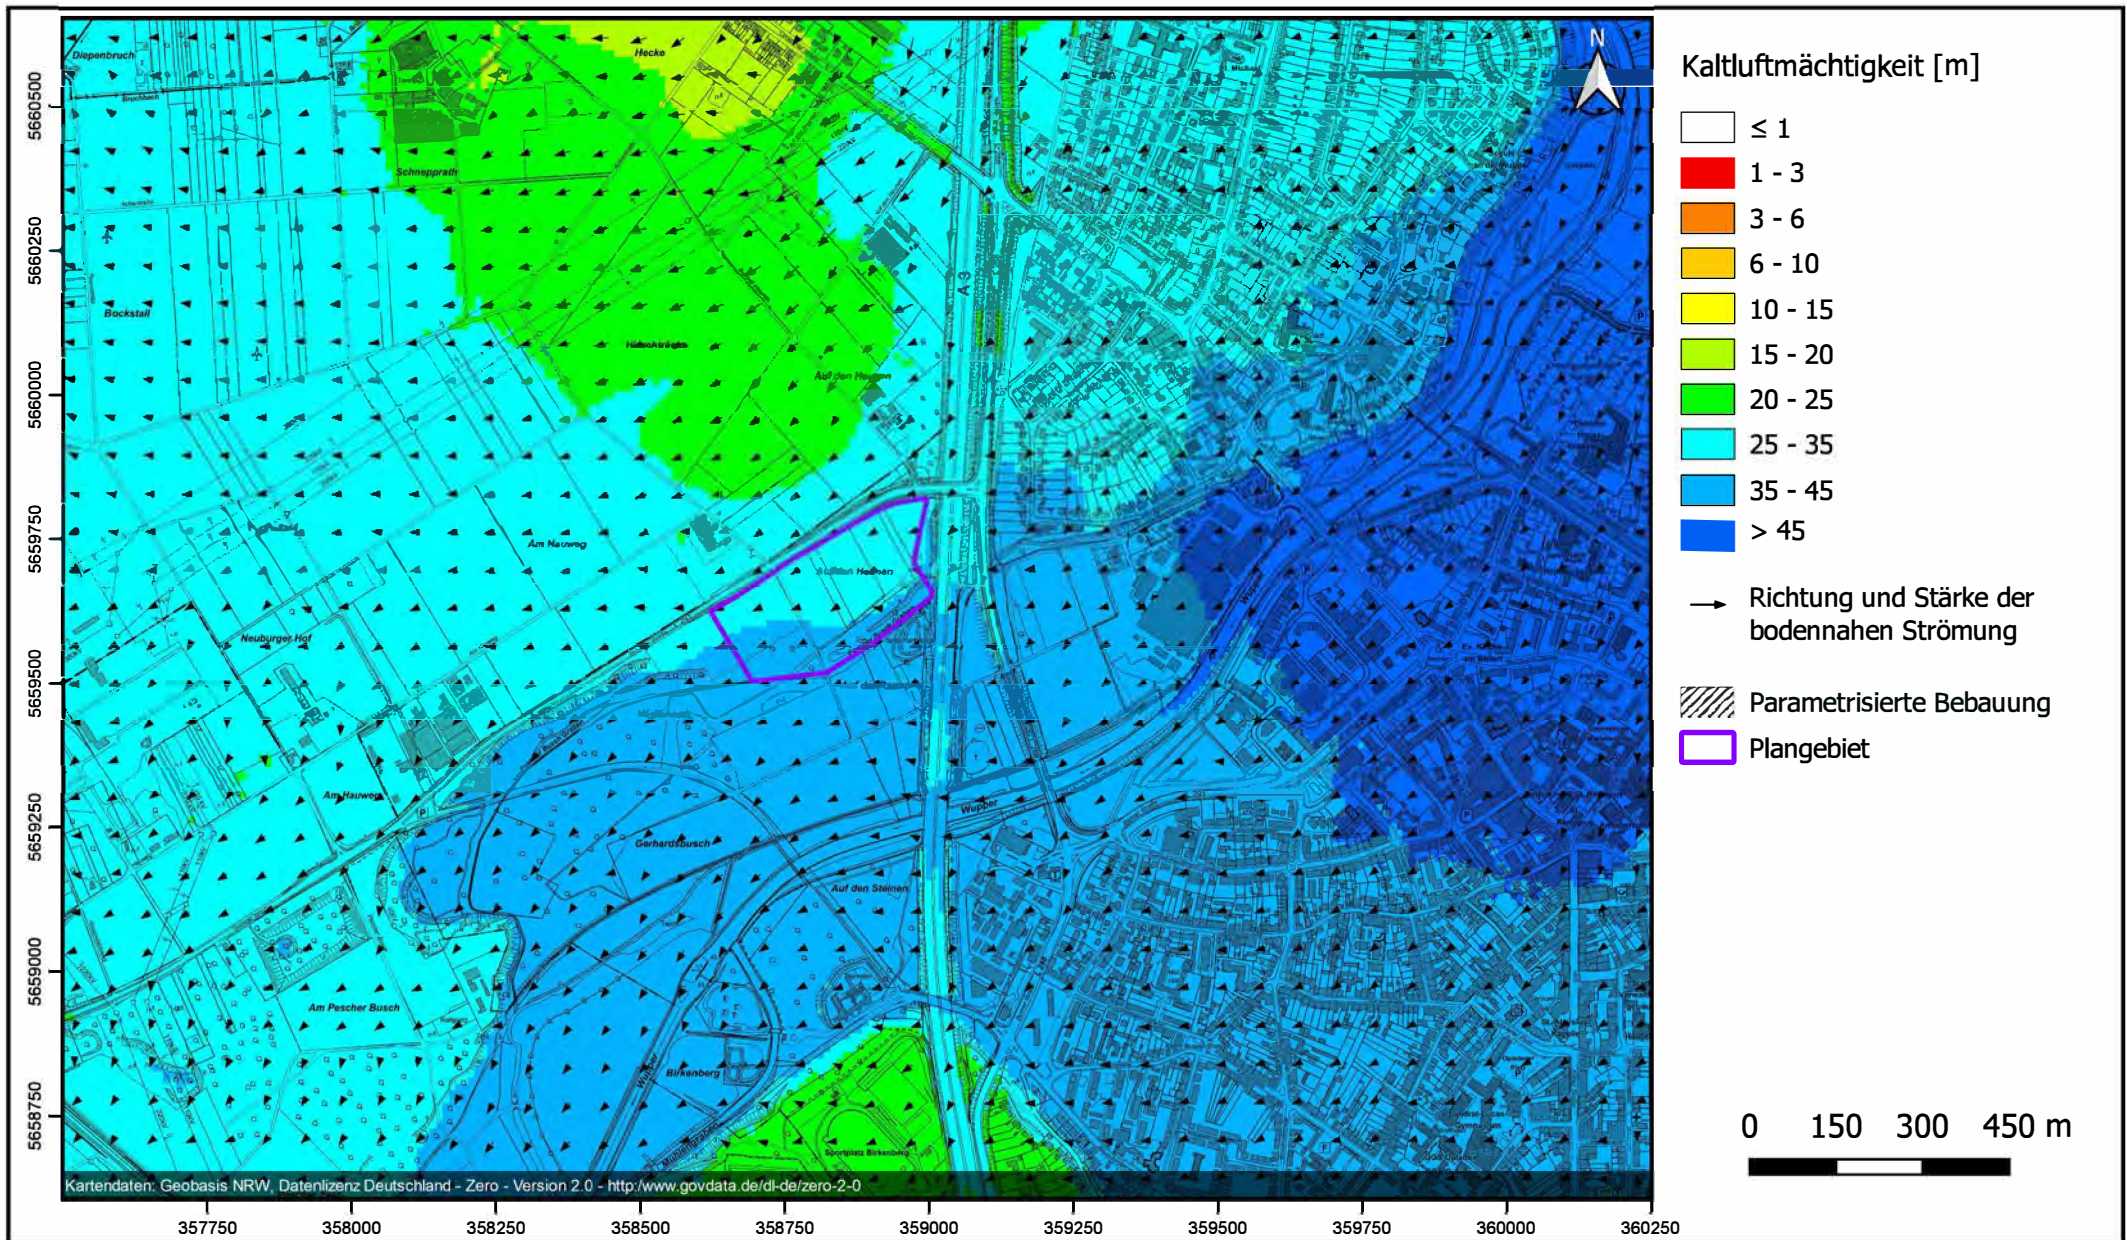


# Anlage 37: Mächtigkeit der Kaltluftschicht innerhalb des Nestinggebietes im Planfall A sechs Stunden nach Sonnenuntergang

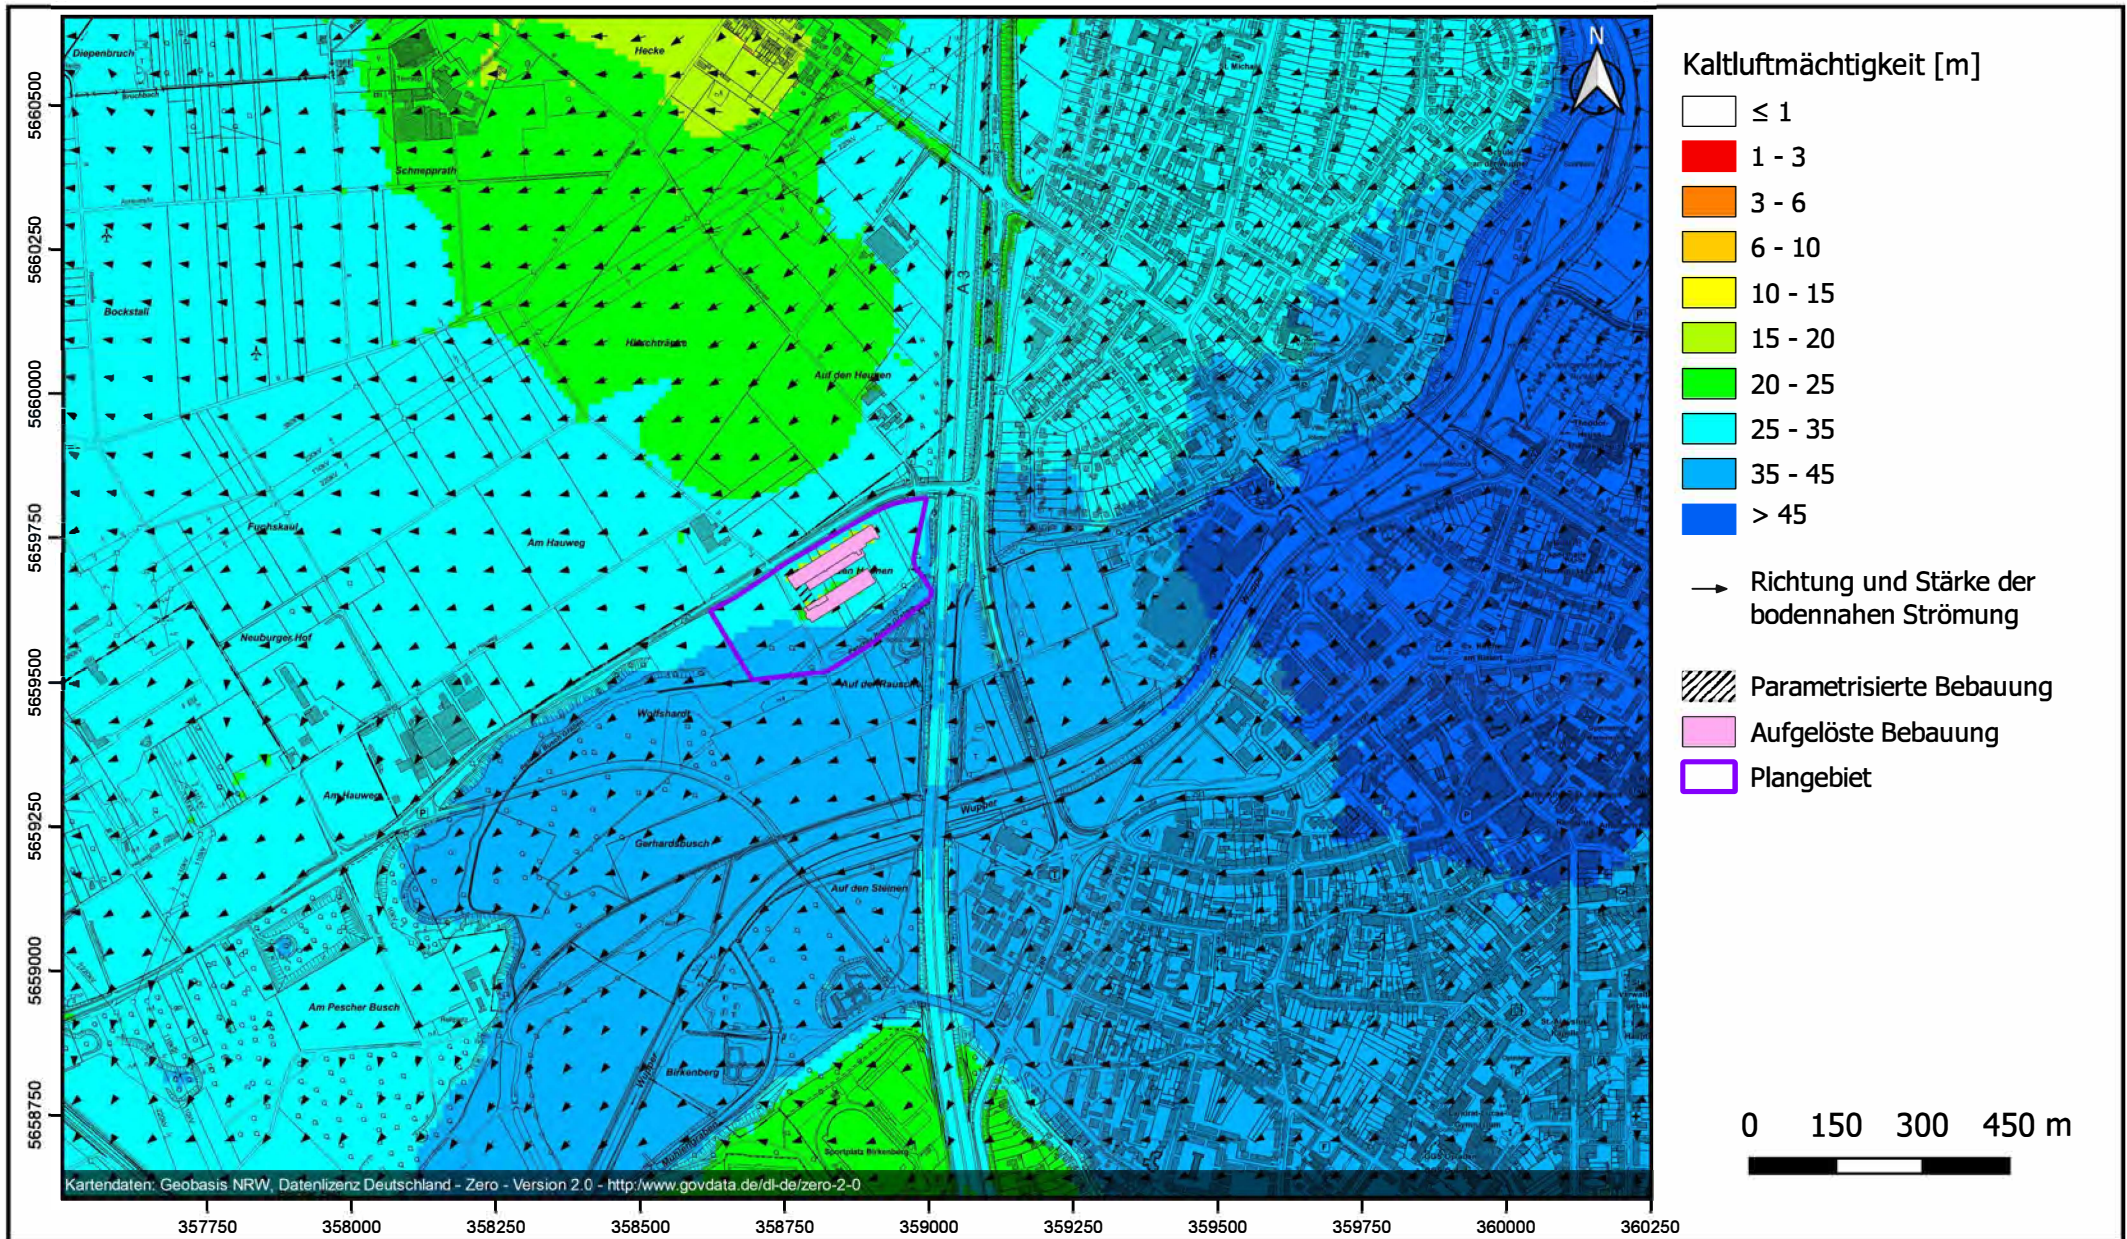




Anlage 38: Prozentuale vorhabensbedingte Änderung der Kaltluftmächtigkeit innerhalb des Nestinggebietes im Planfall A sechs Stunden nach Sonnenuntergang

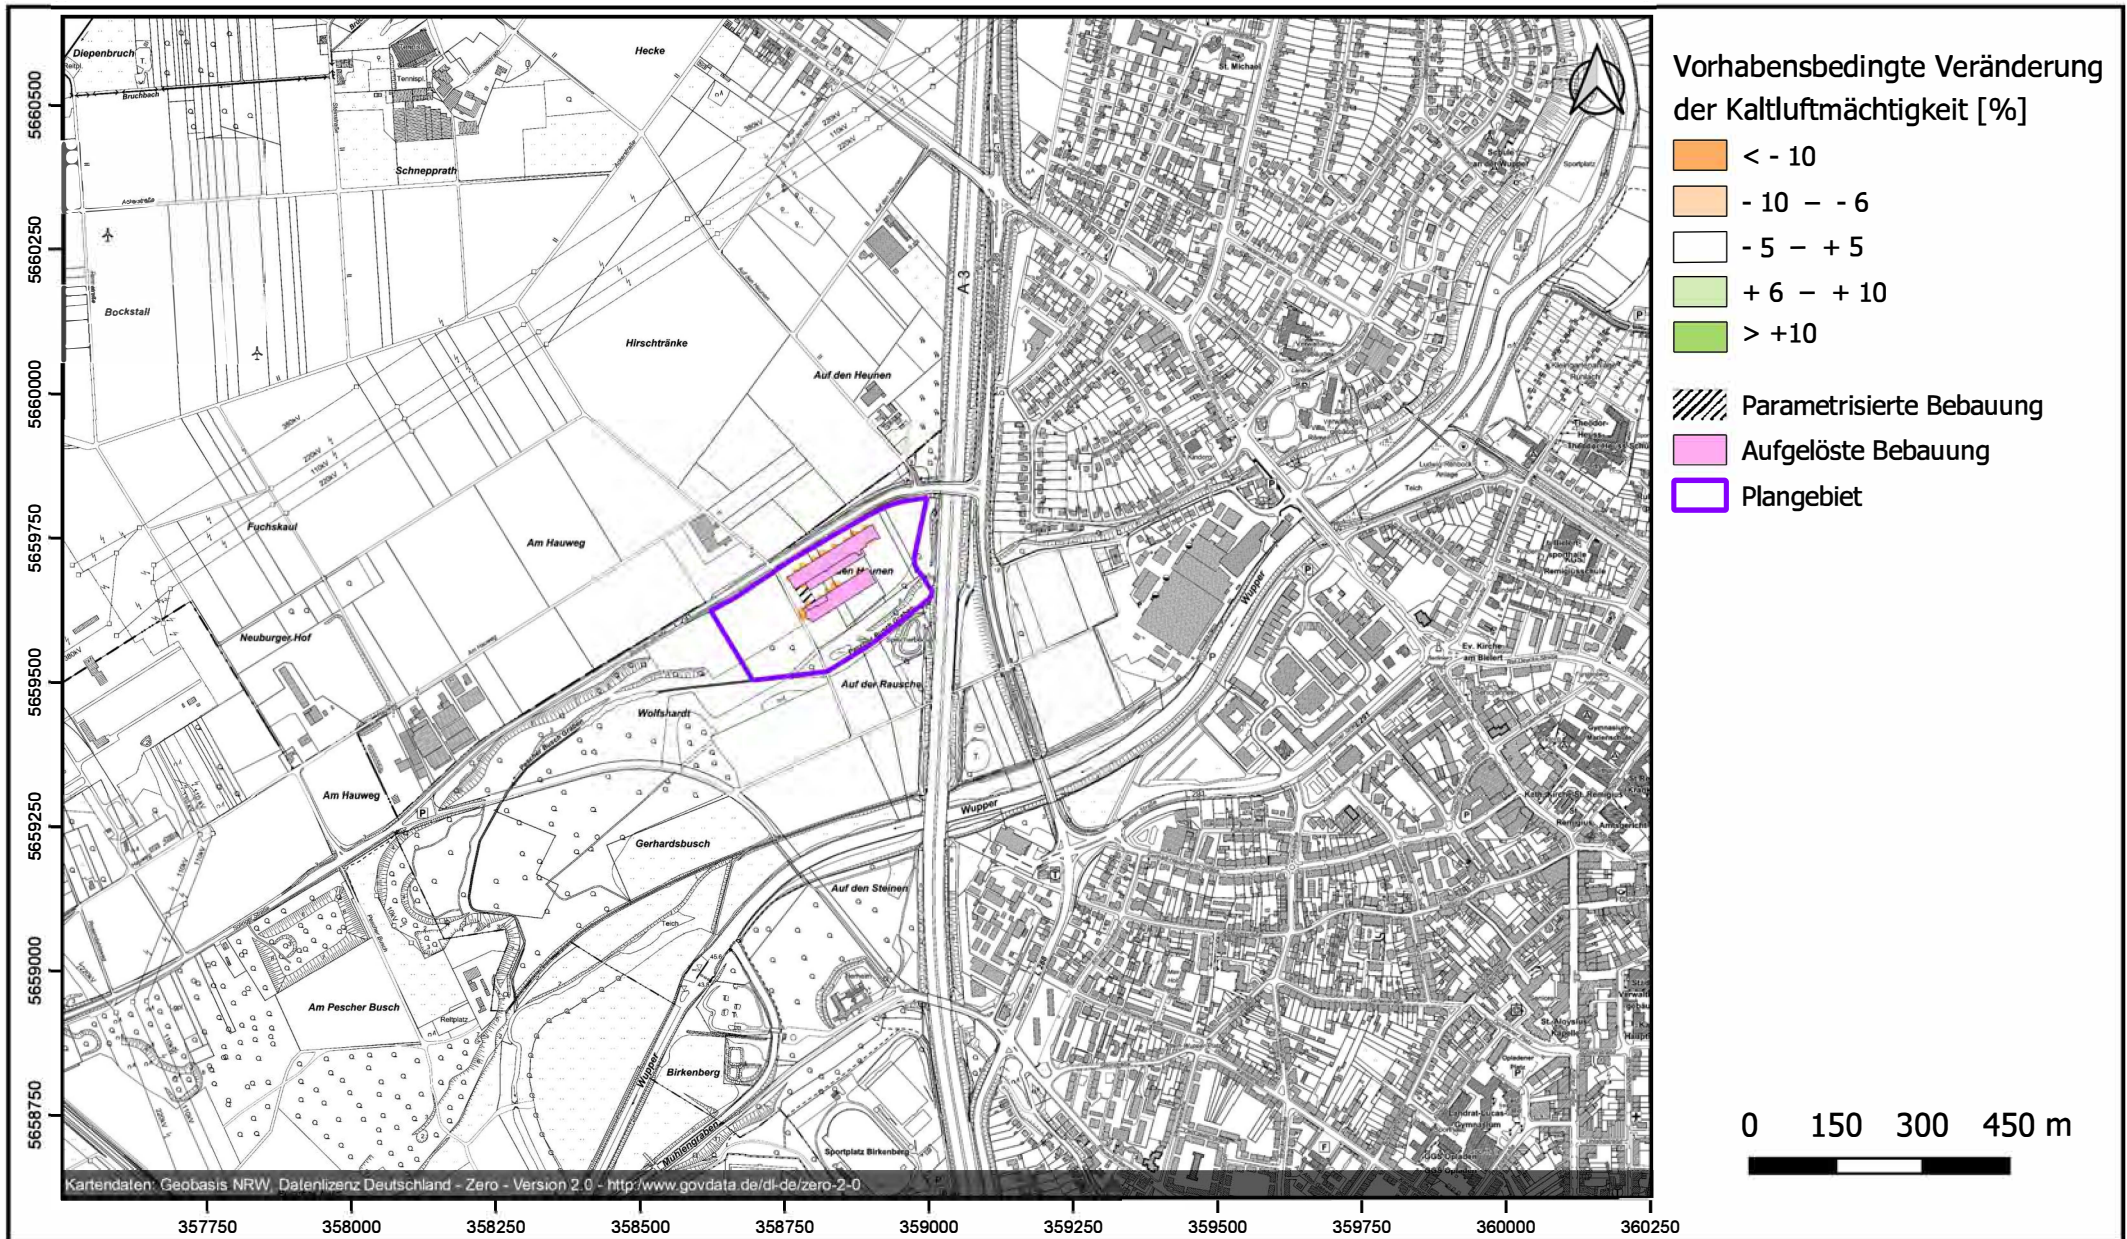




# Anlage 39: Absolute vorhabensbedingte Änderung der Kaltluftmächtigkeit innerhalb des Nestinggebietes im Planfall A sechs Stunden nach Sonnenuntergang

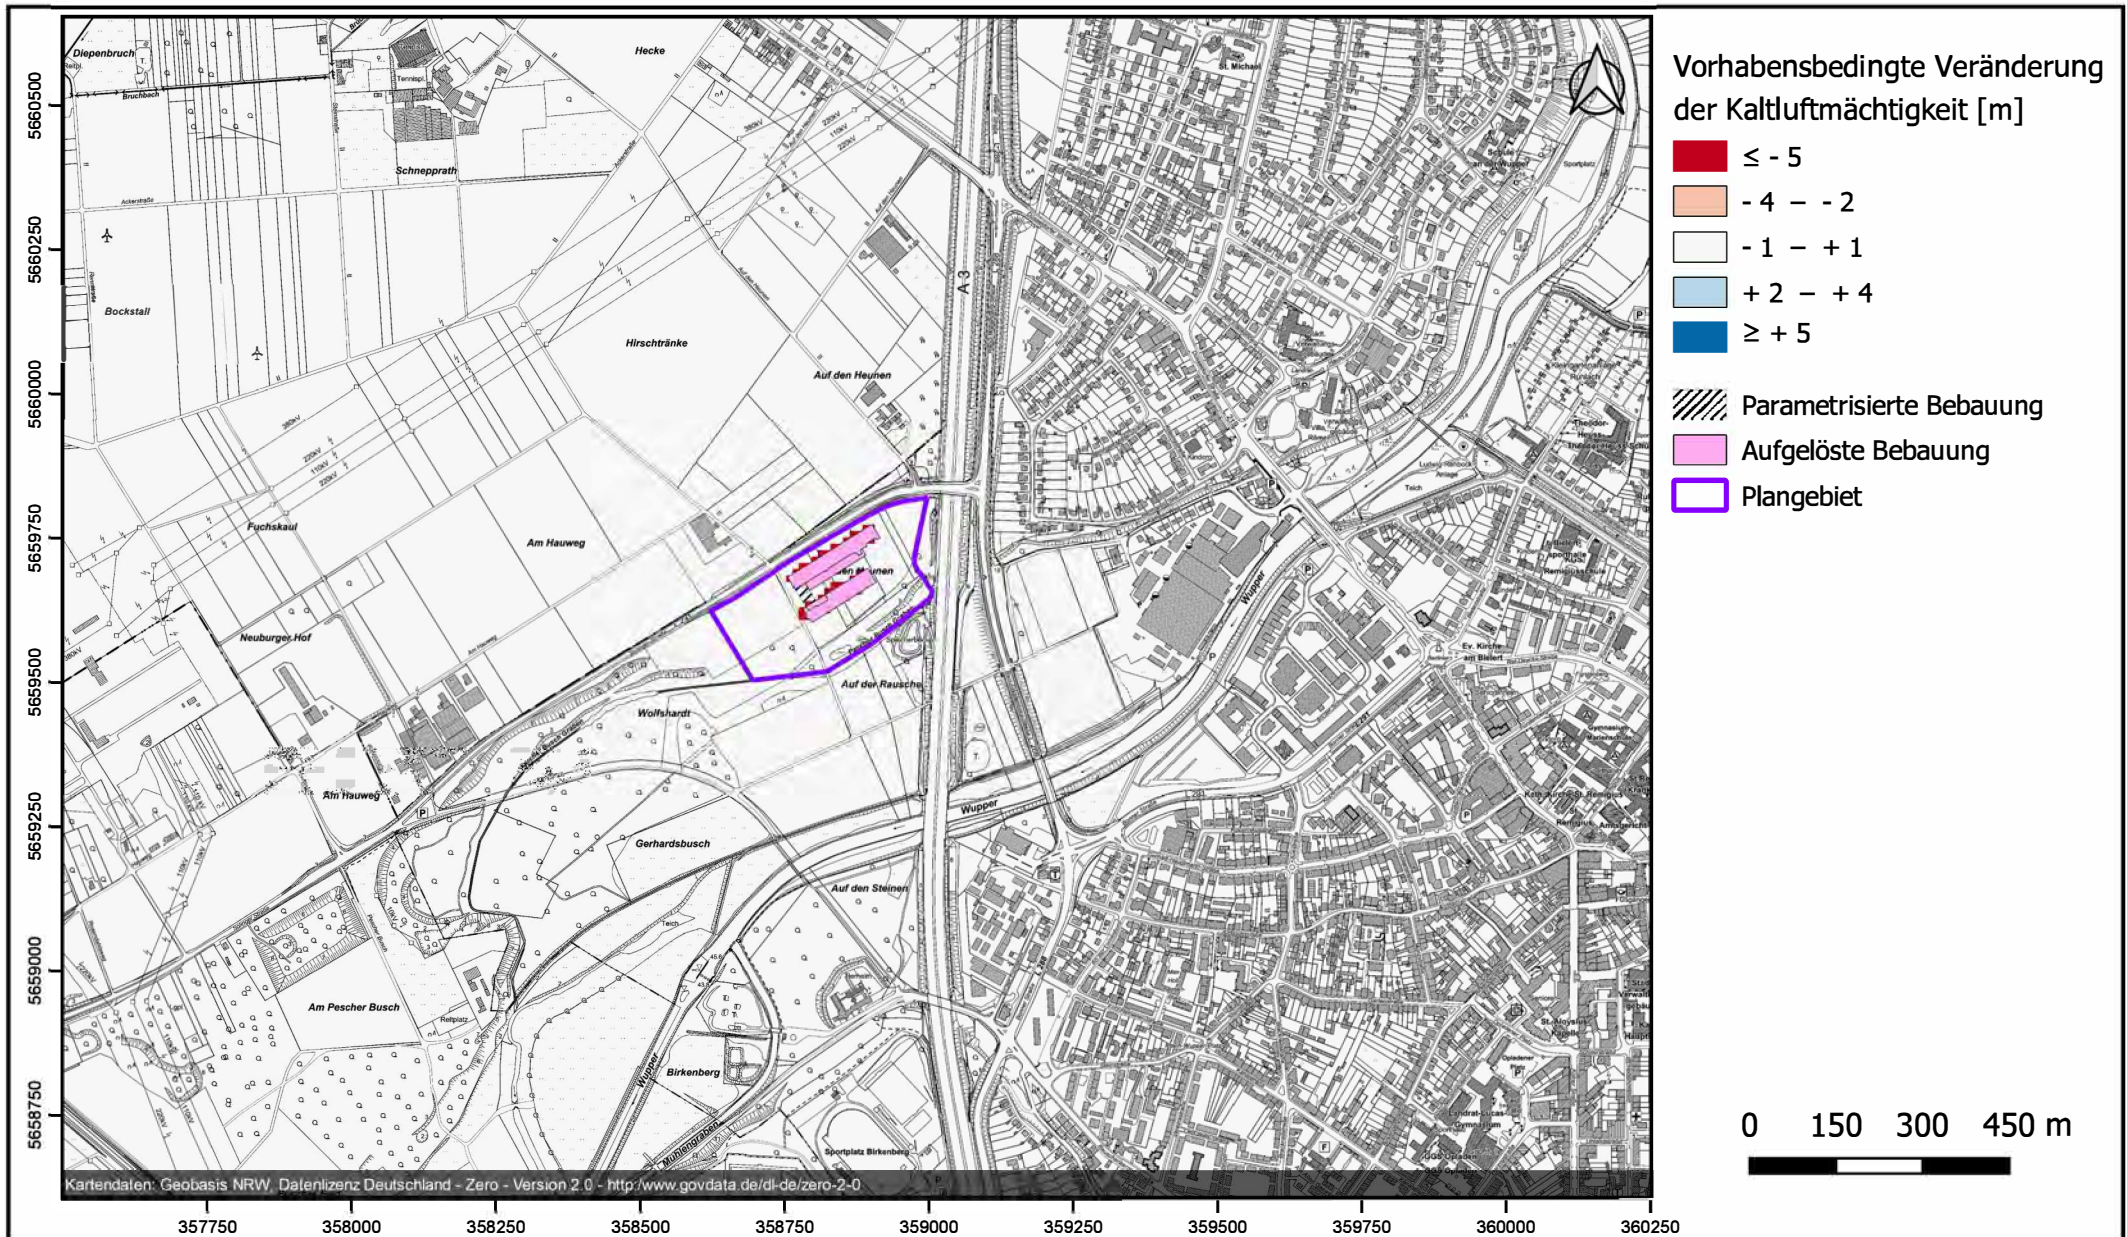




# Anlage 40: Mächtigkeit der Kaltluftschicht innerhalb des Nestinggebietes im Planfall B sechs Stunden nach Sonnenuntergang

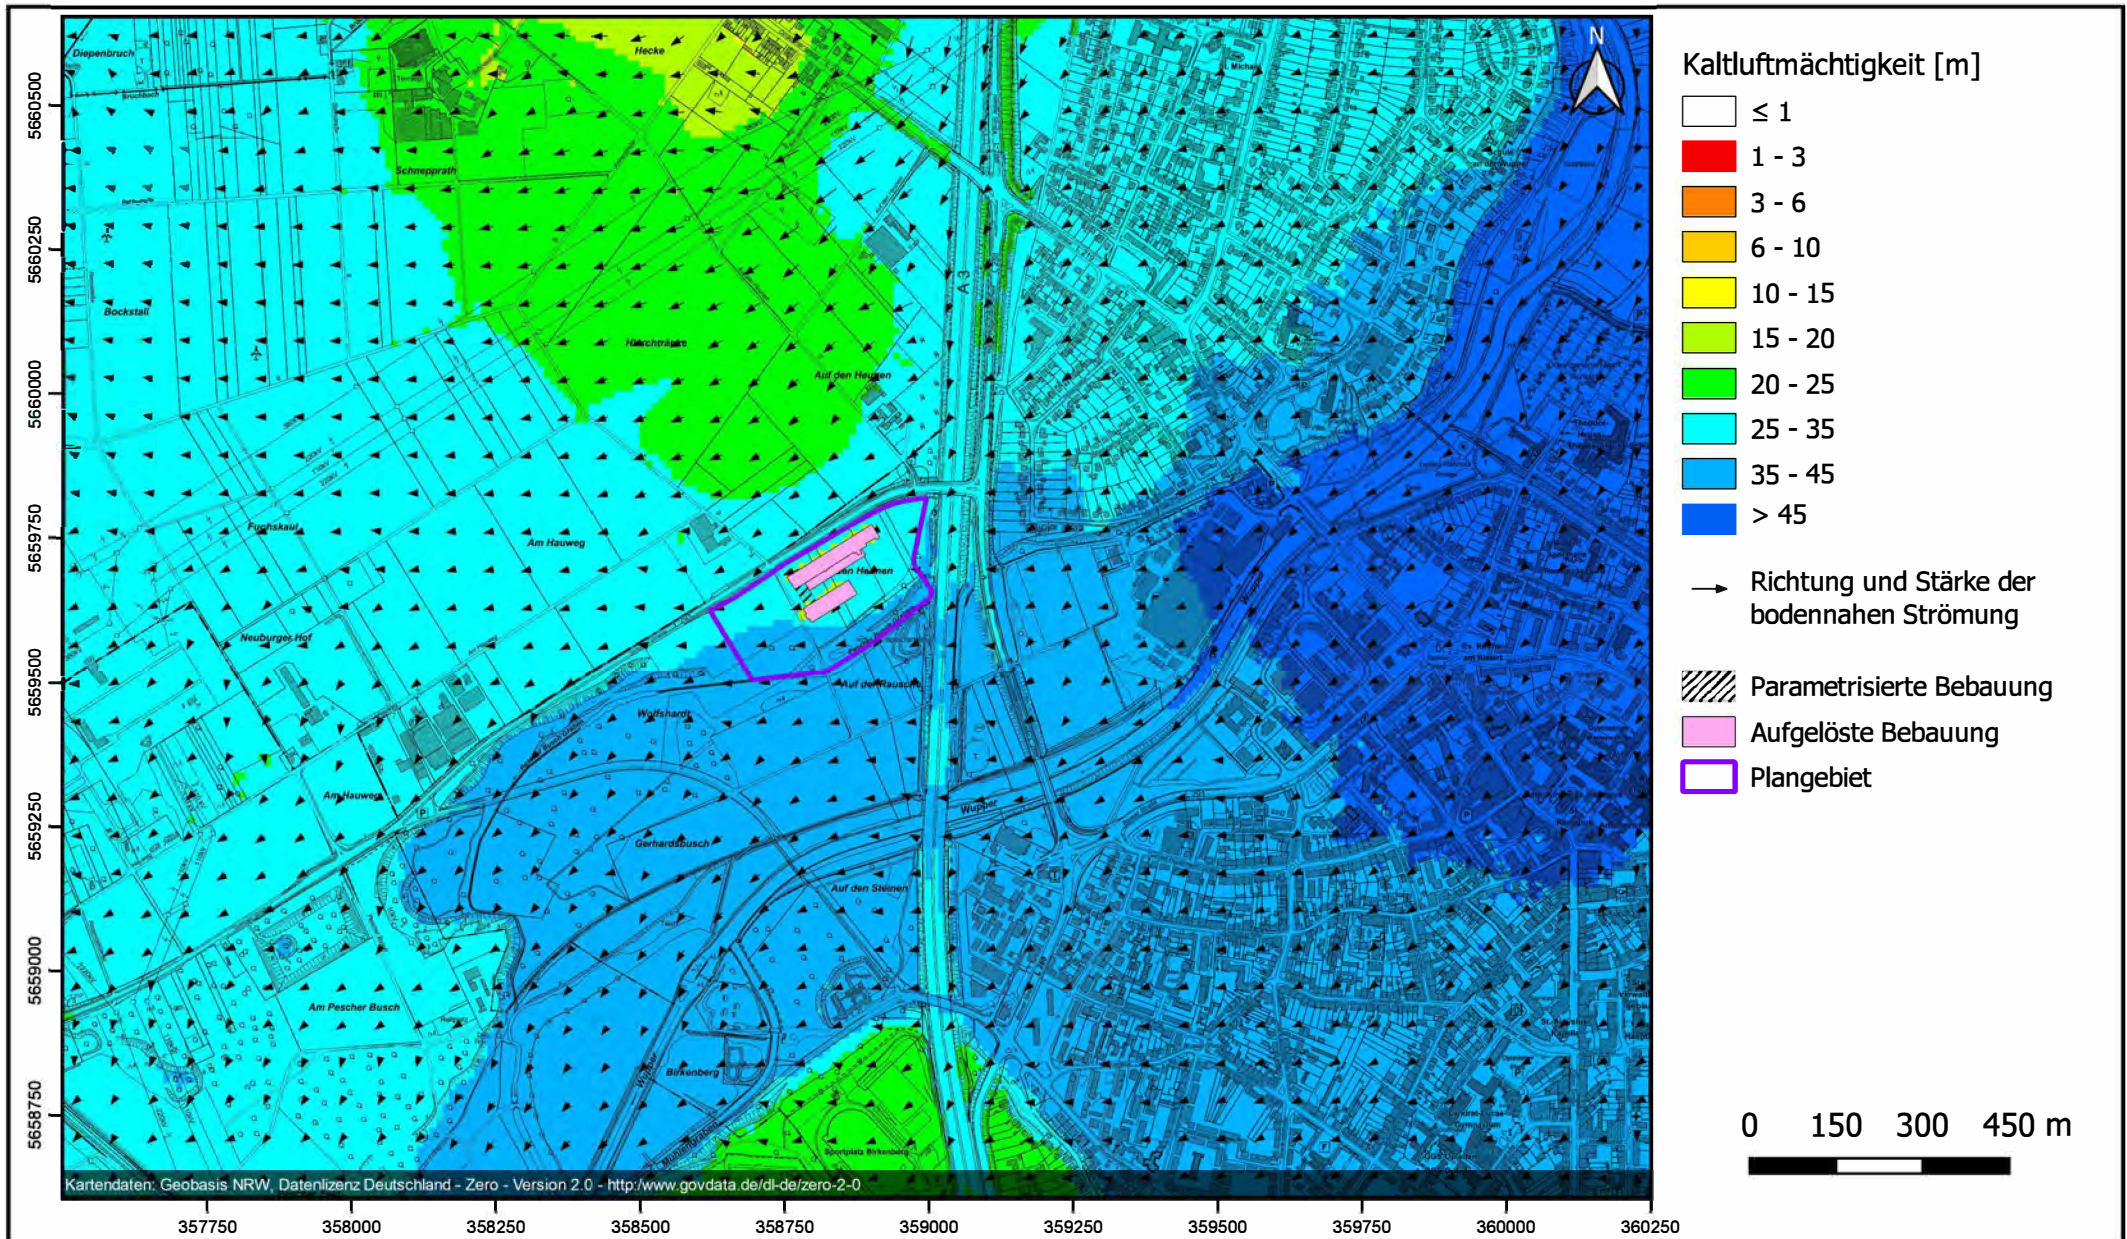



Anlage 41: Prozentuale vorhabensbedingte Änderung der Kaltluftmächtigkeit innerhalb des Nestinggebietes im Planfall B  
sechs Stunden nach Sonnenuntergang

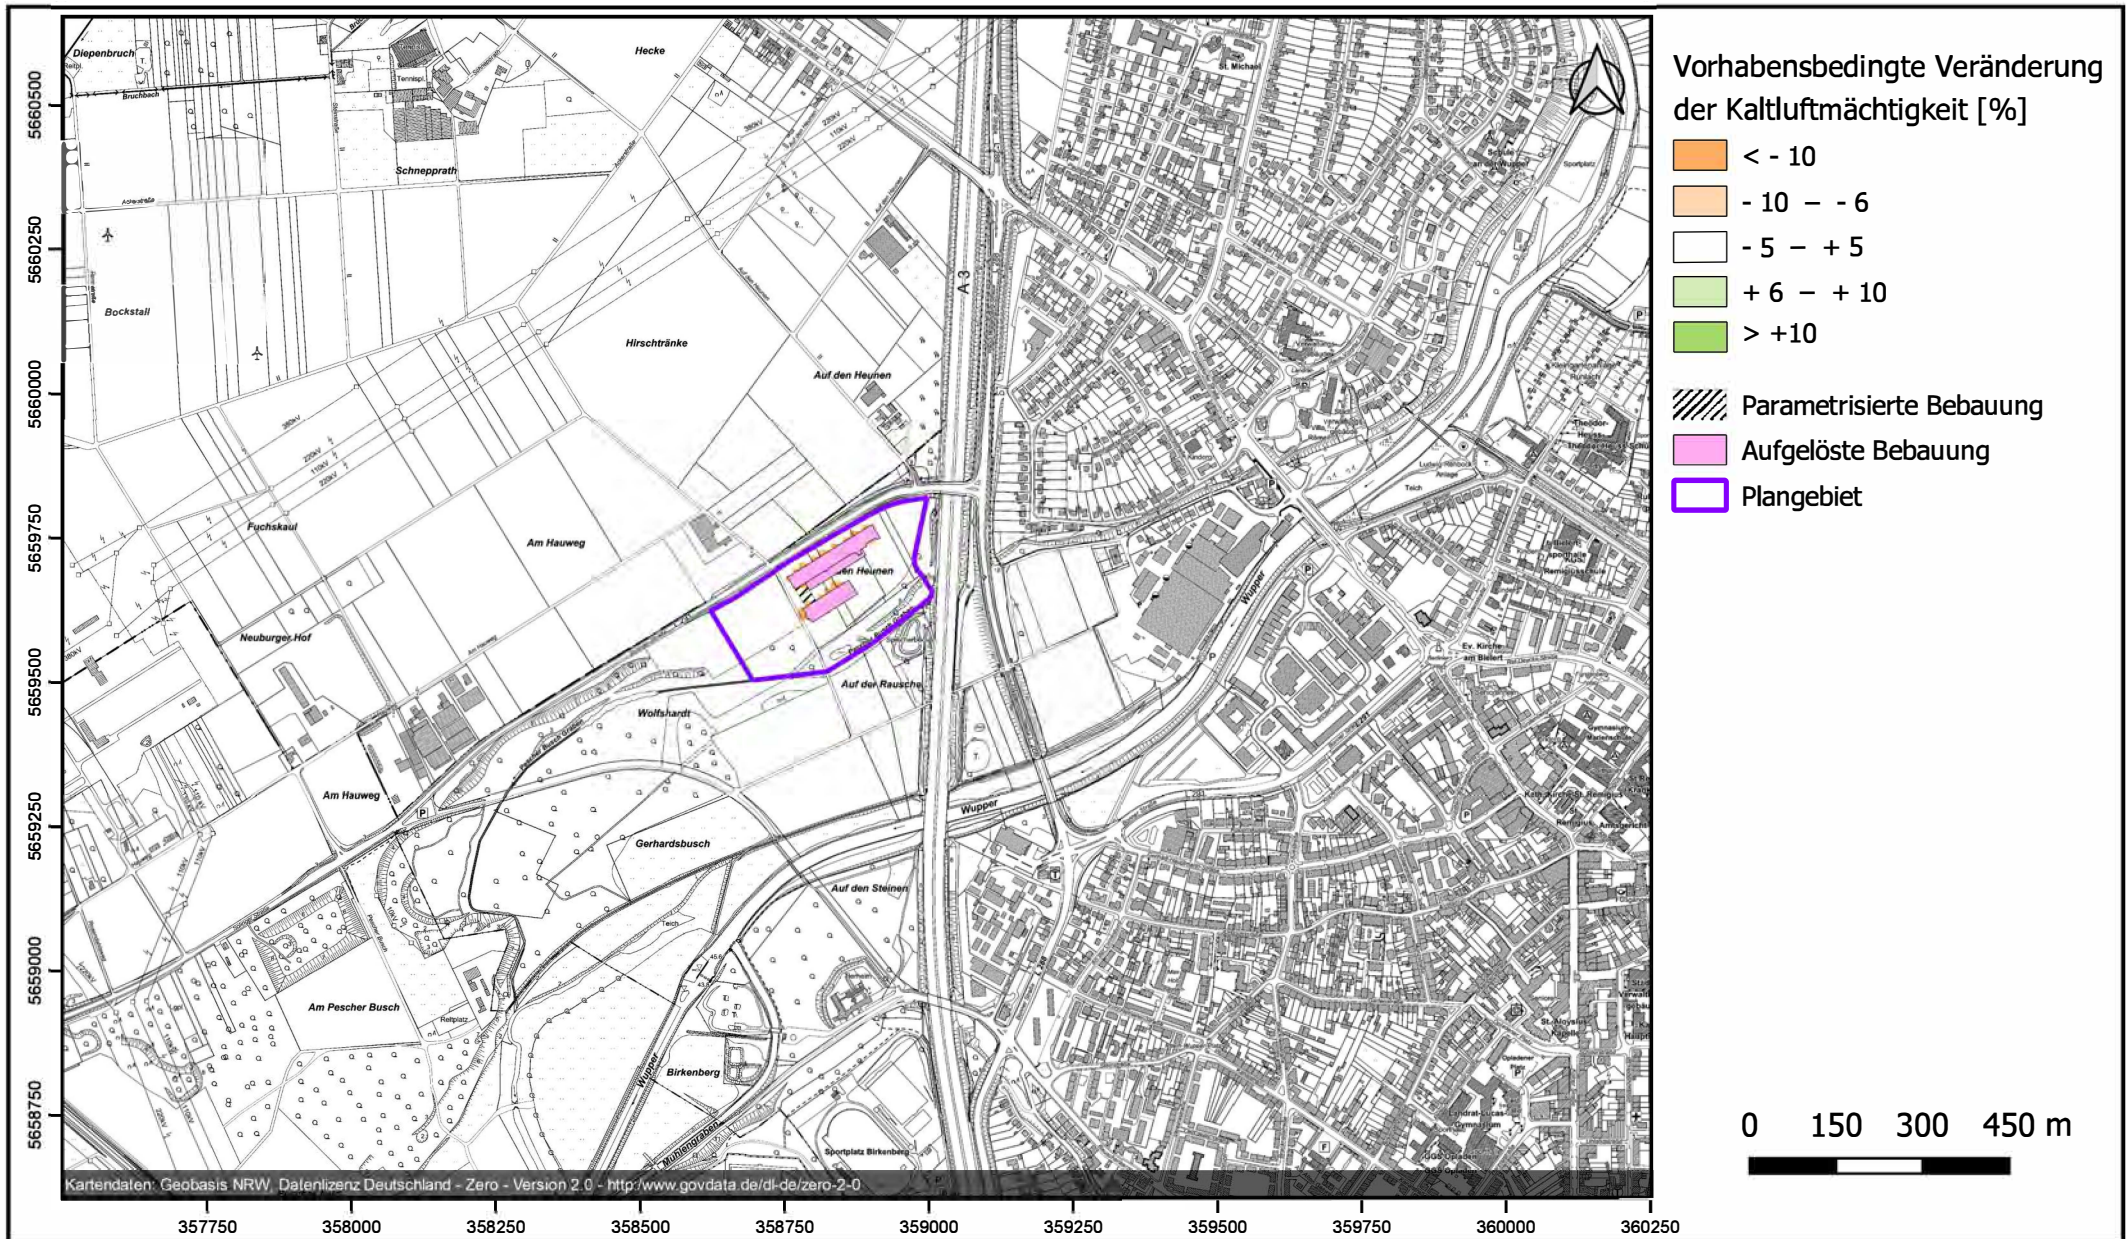



# Anlage 42: Absolute vorhabensbedingte Änderung der Kaltluftmächtigkeit innerhalb des Nestinggebietes im Planfall B sechs Stunden nach Sonnenuntergang

