





Anlage 27: Prozentuale vorhabensbedingte Änderung der Kaltluftmächtigkeit innerhalb des Nestinggebietes im Planfall B zwei Stunden nach Sonnenuntergang

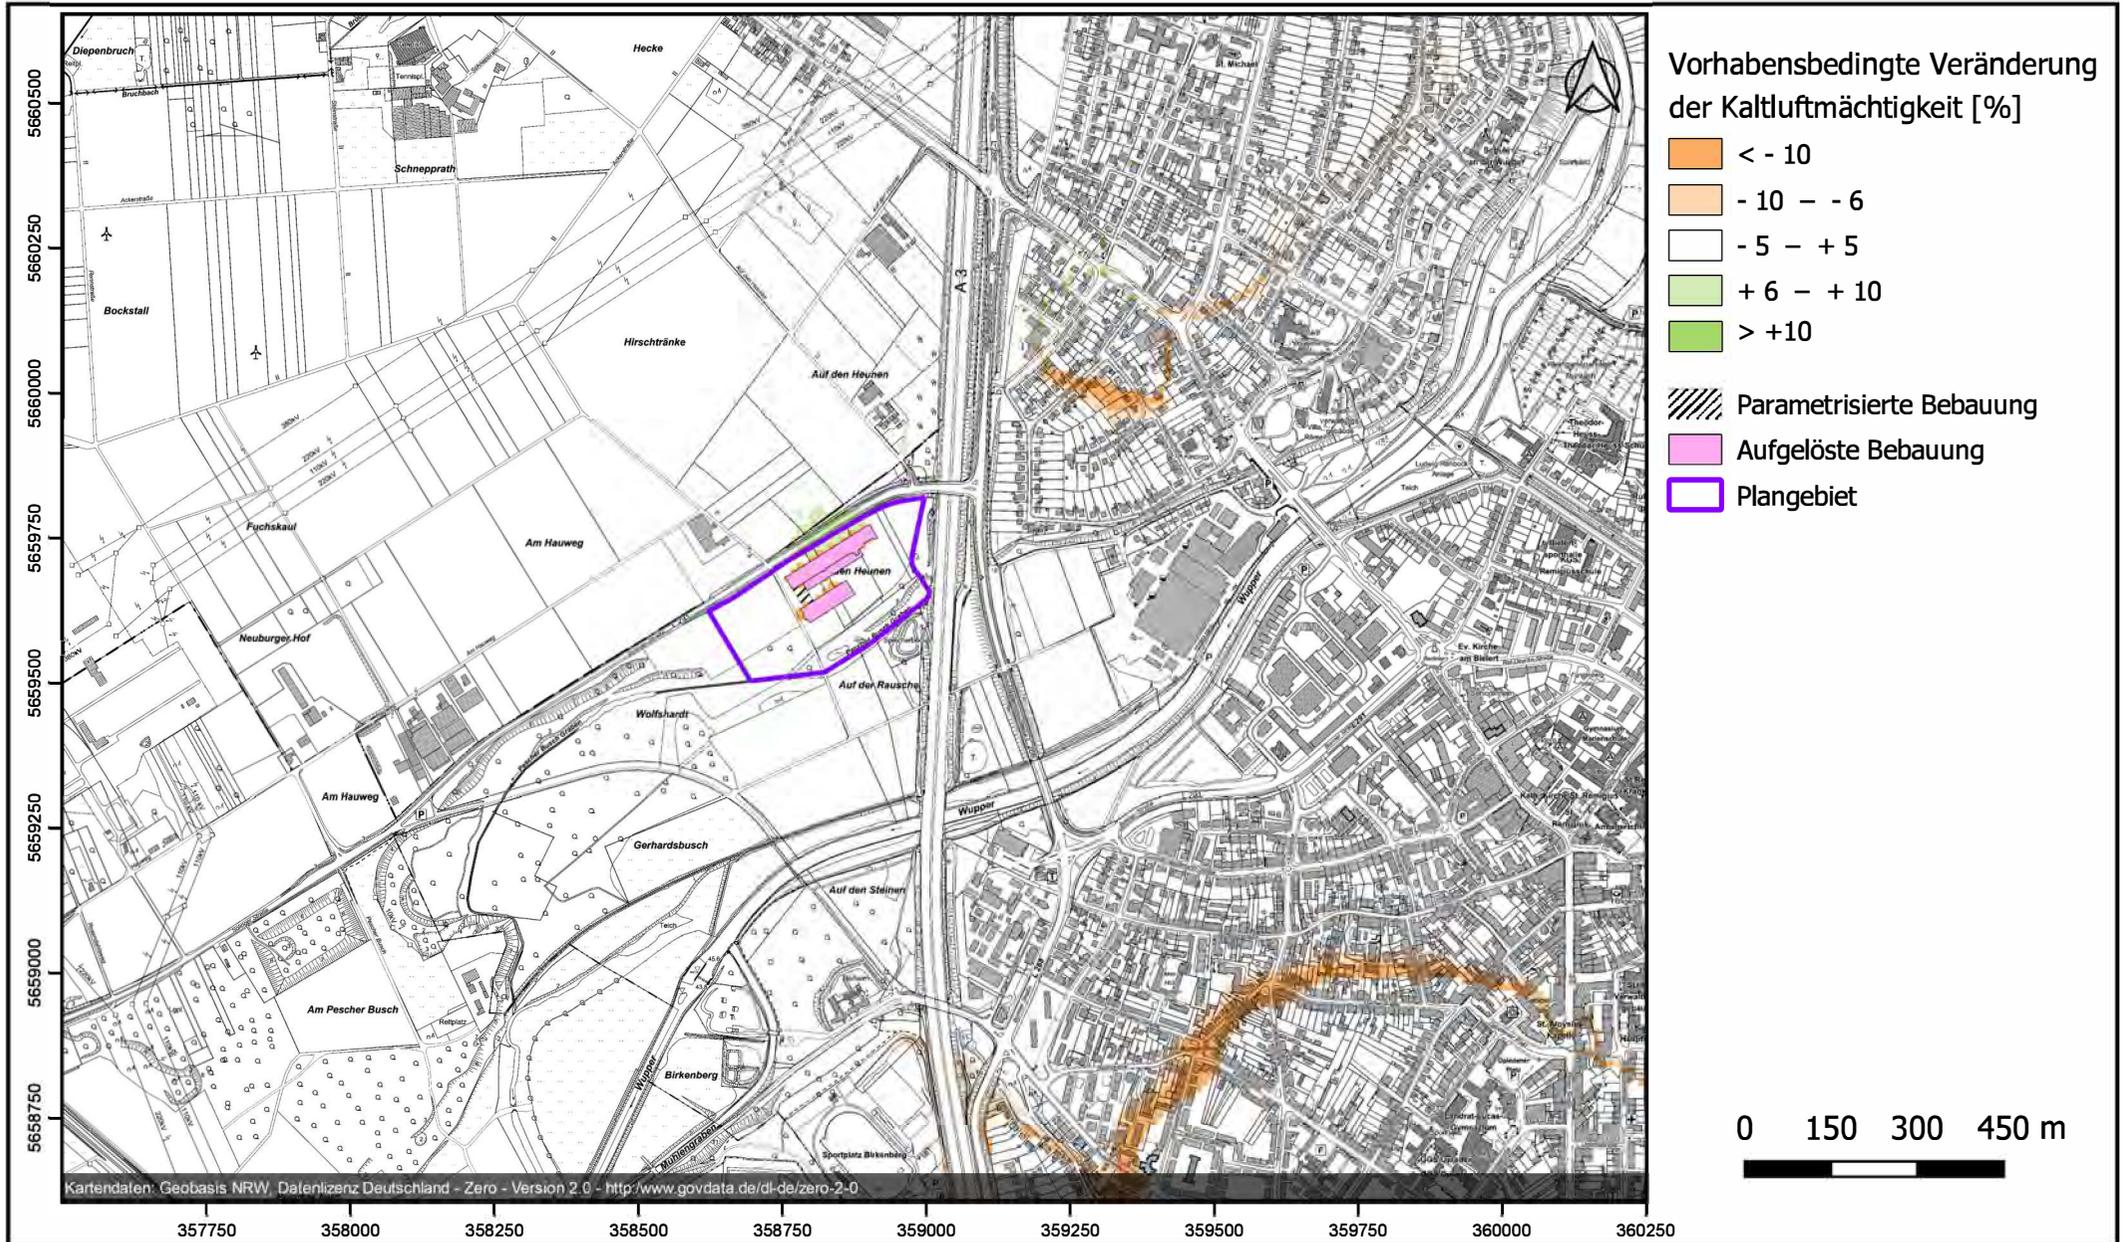


Anlage 28: Absolute vorhabensbedingte Änderung der Kaltluftmächtigkeit innerhalb des Nestingebietes im Planfall B zwei Stunden nach Sonnenuntergang

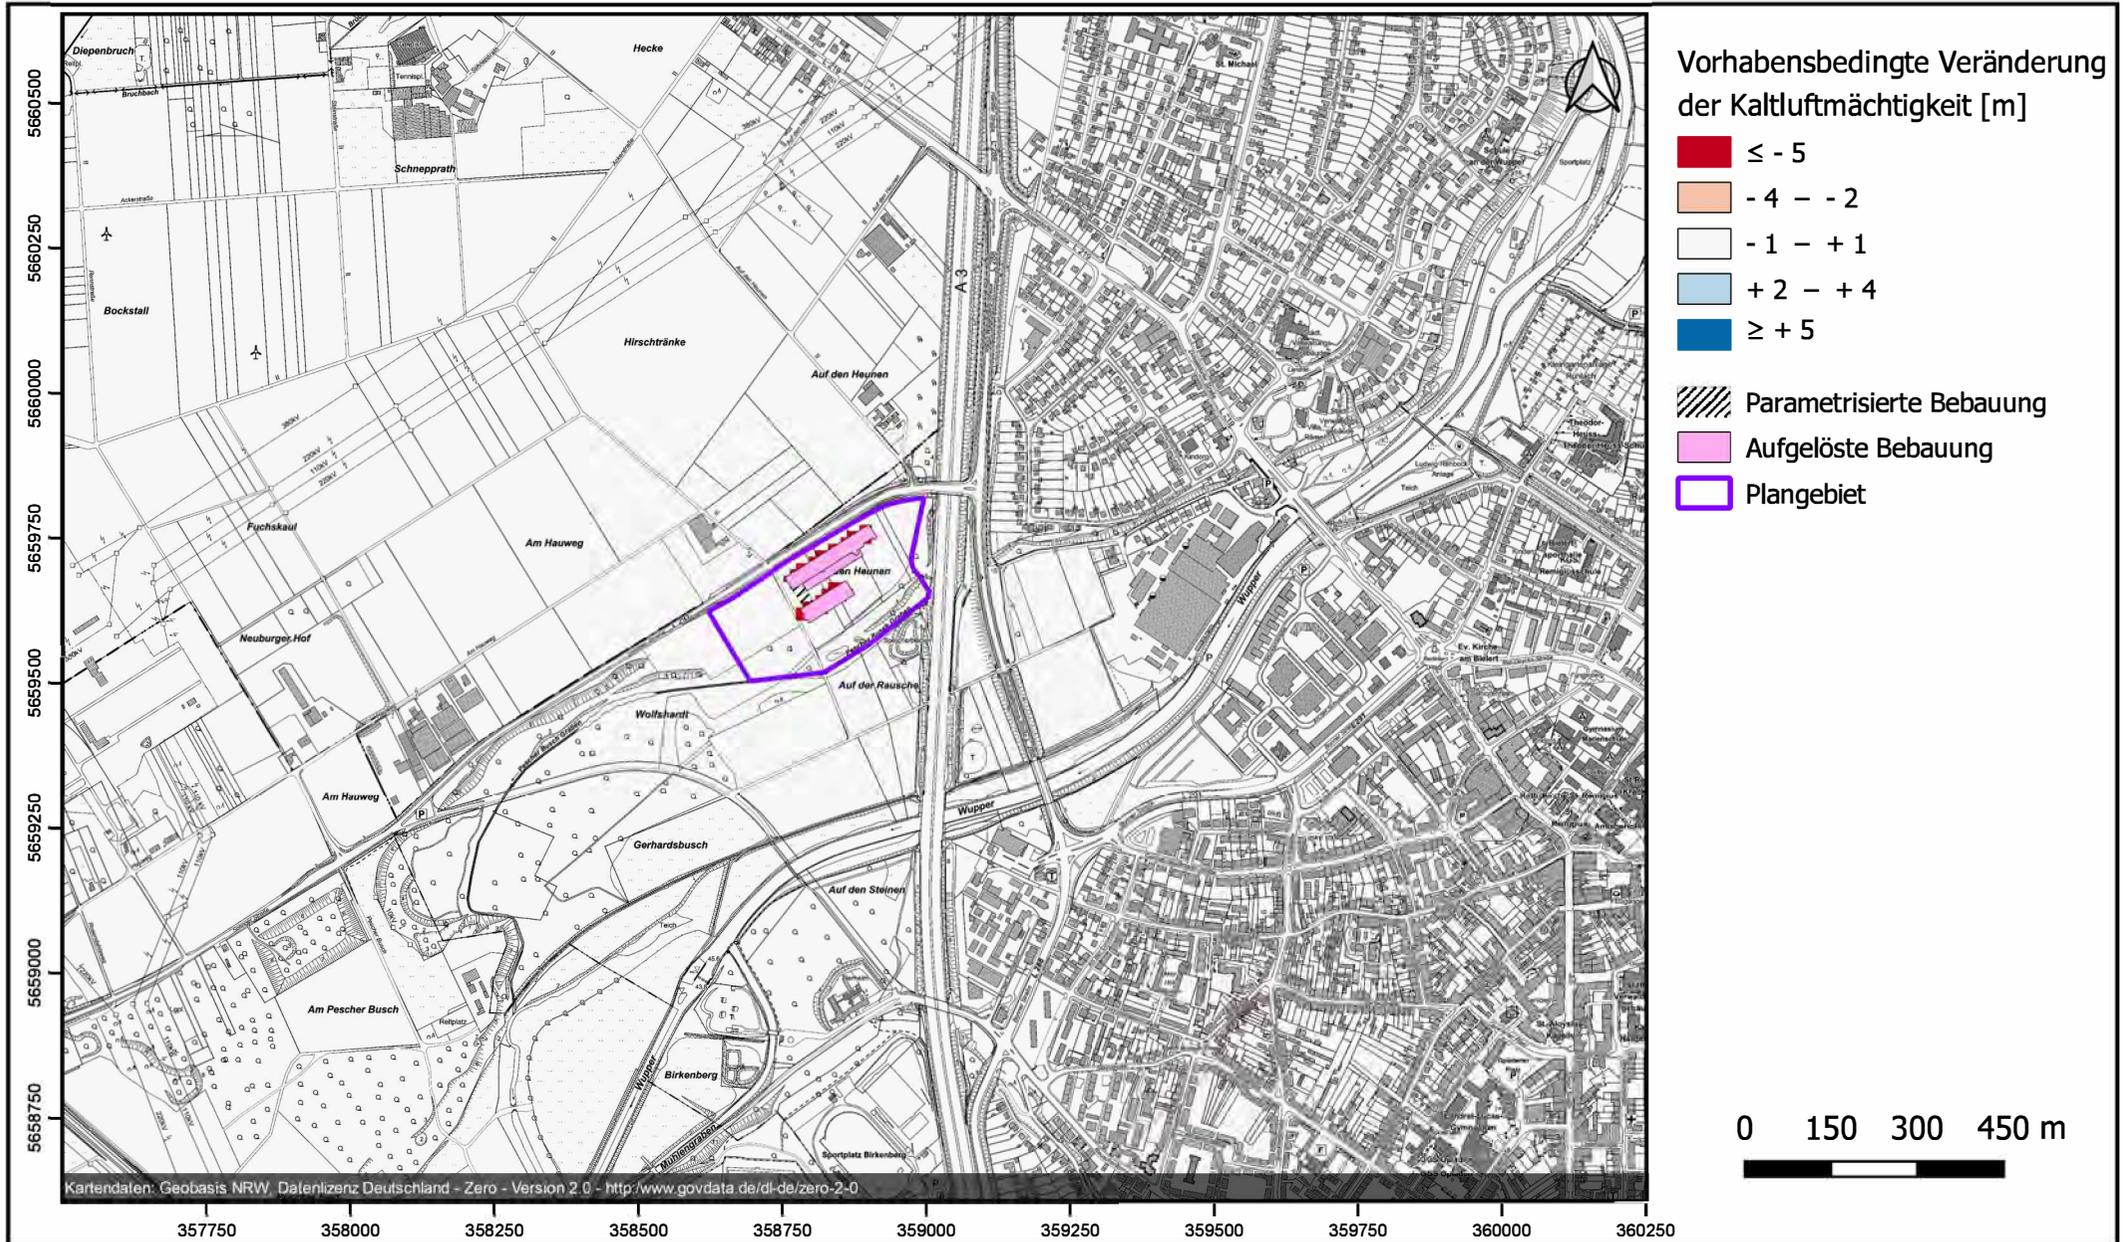

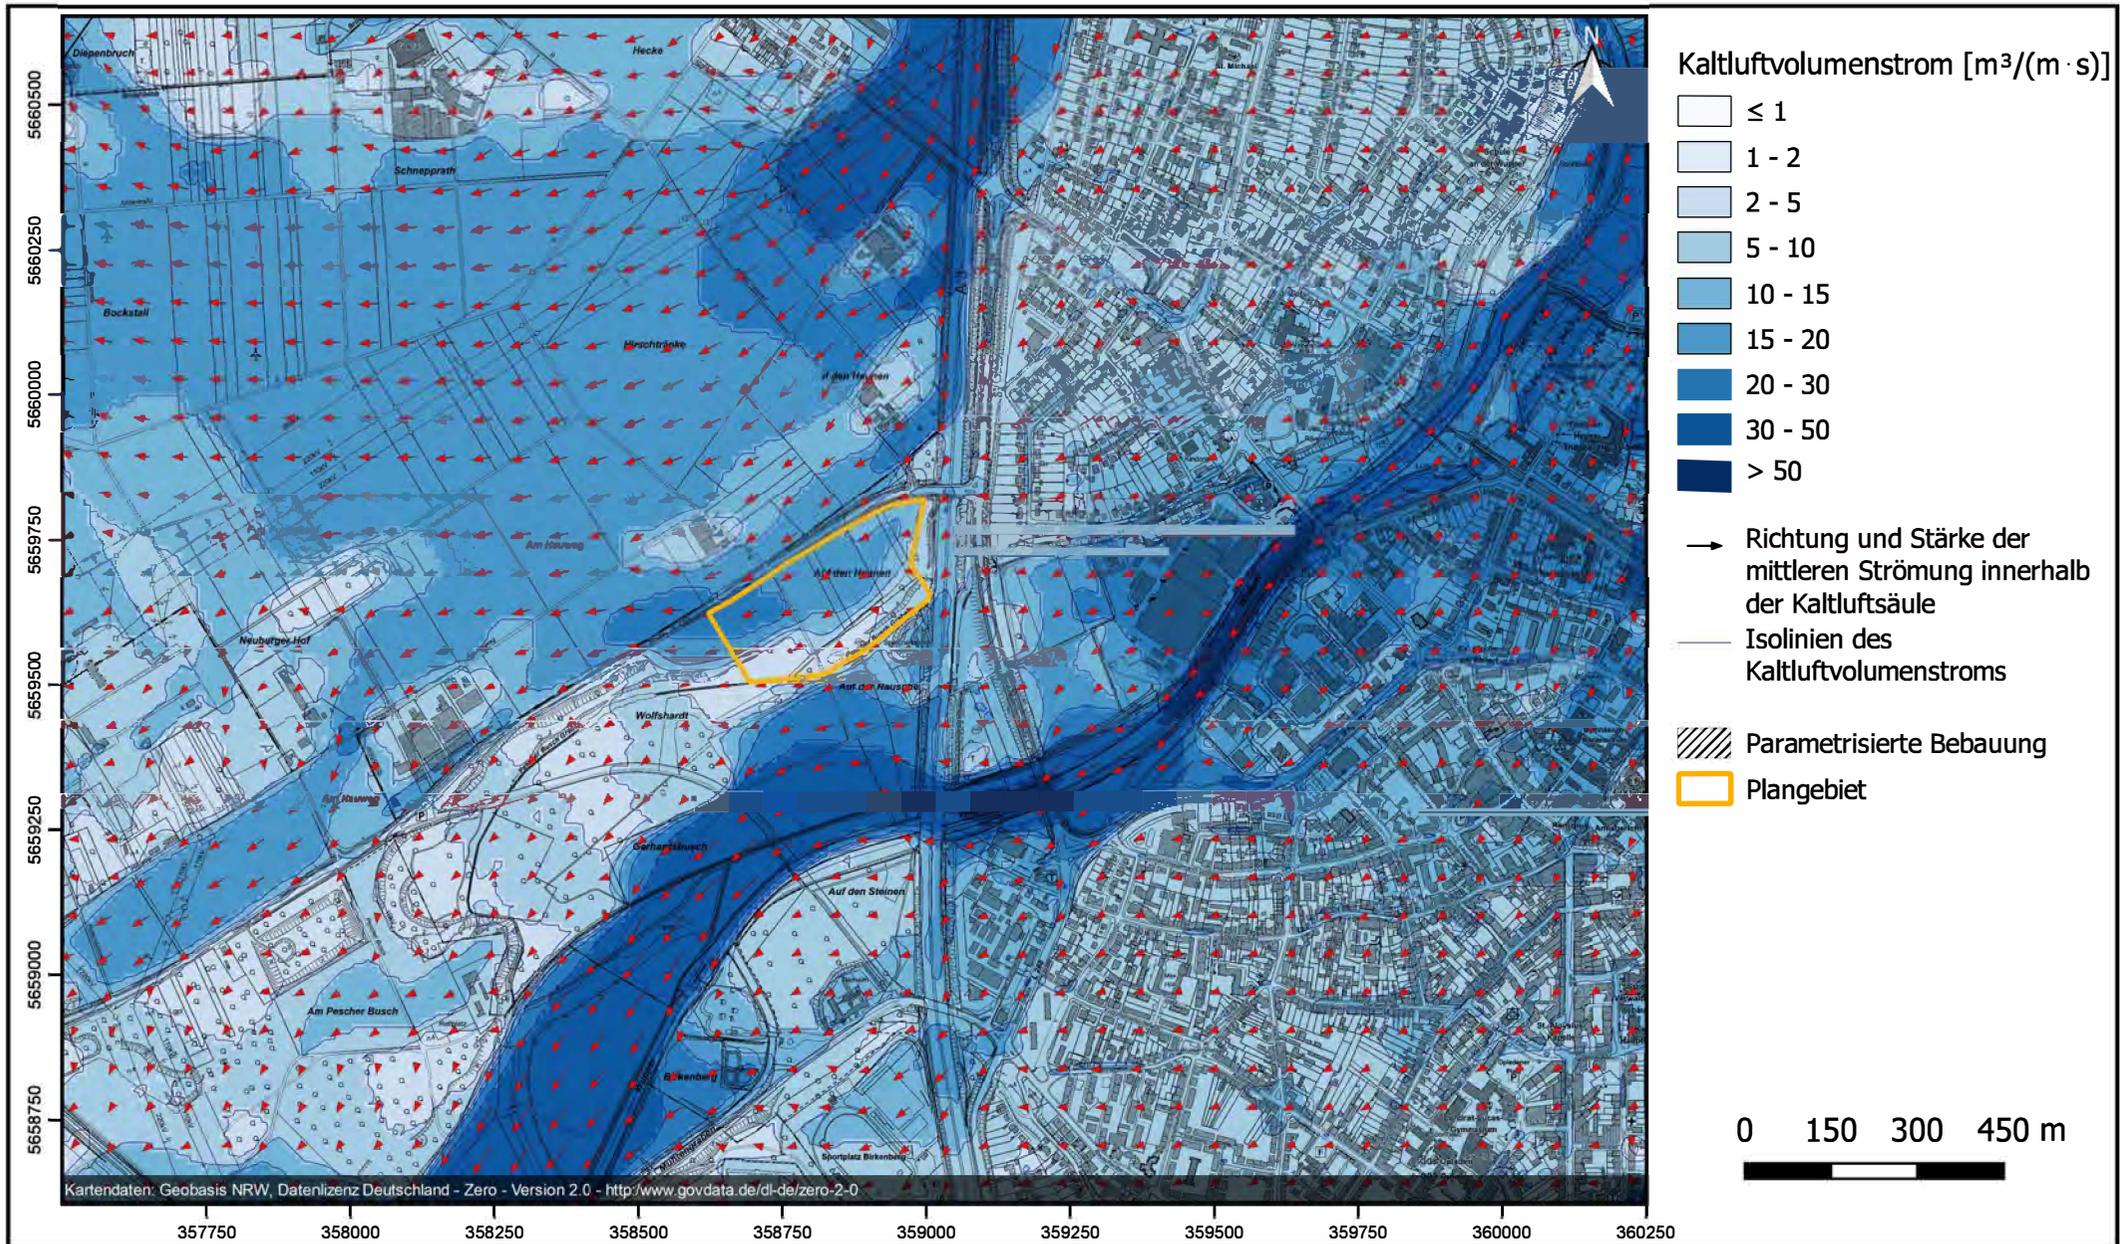


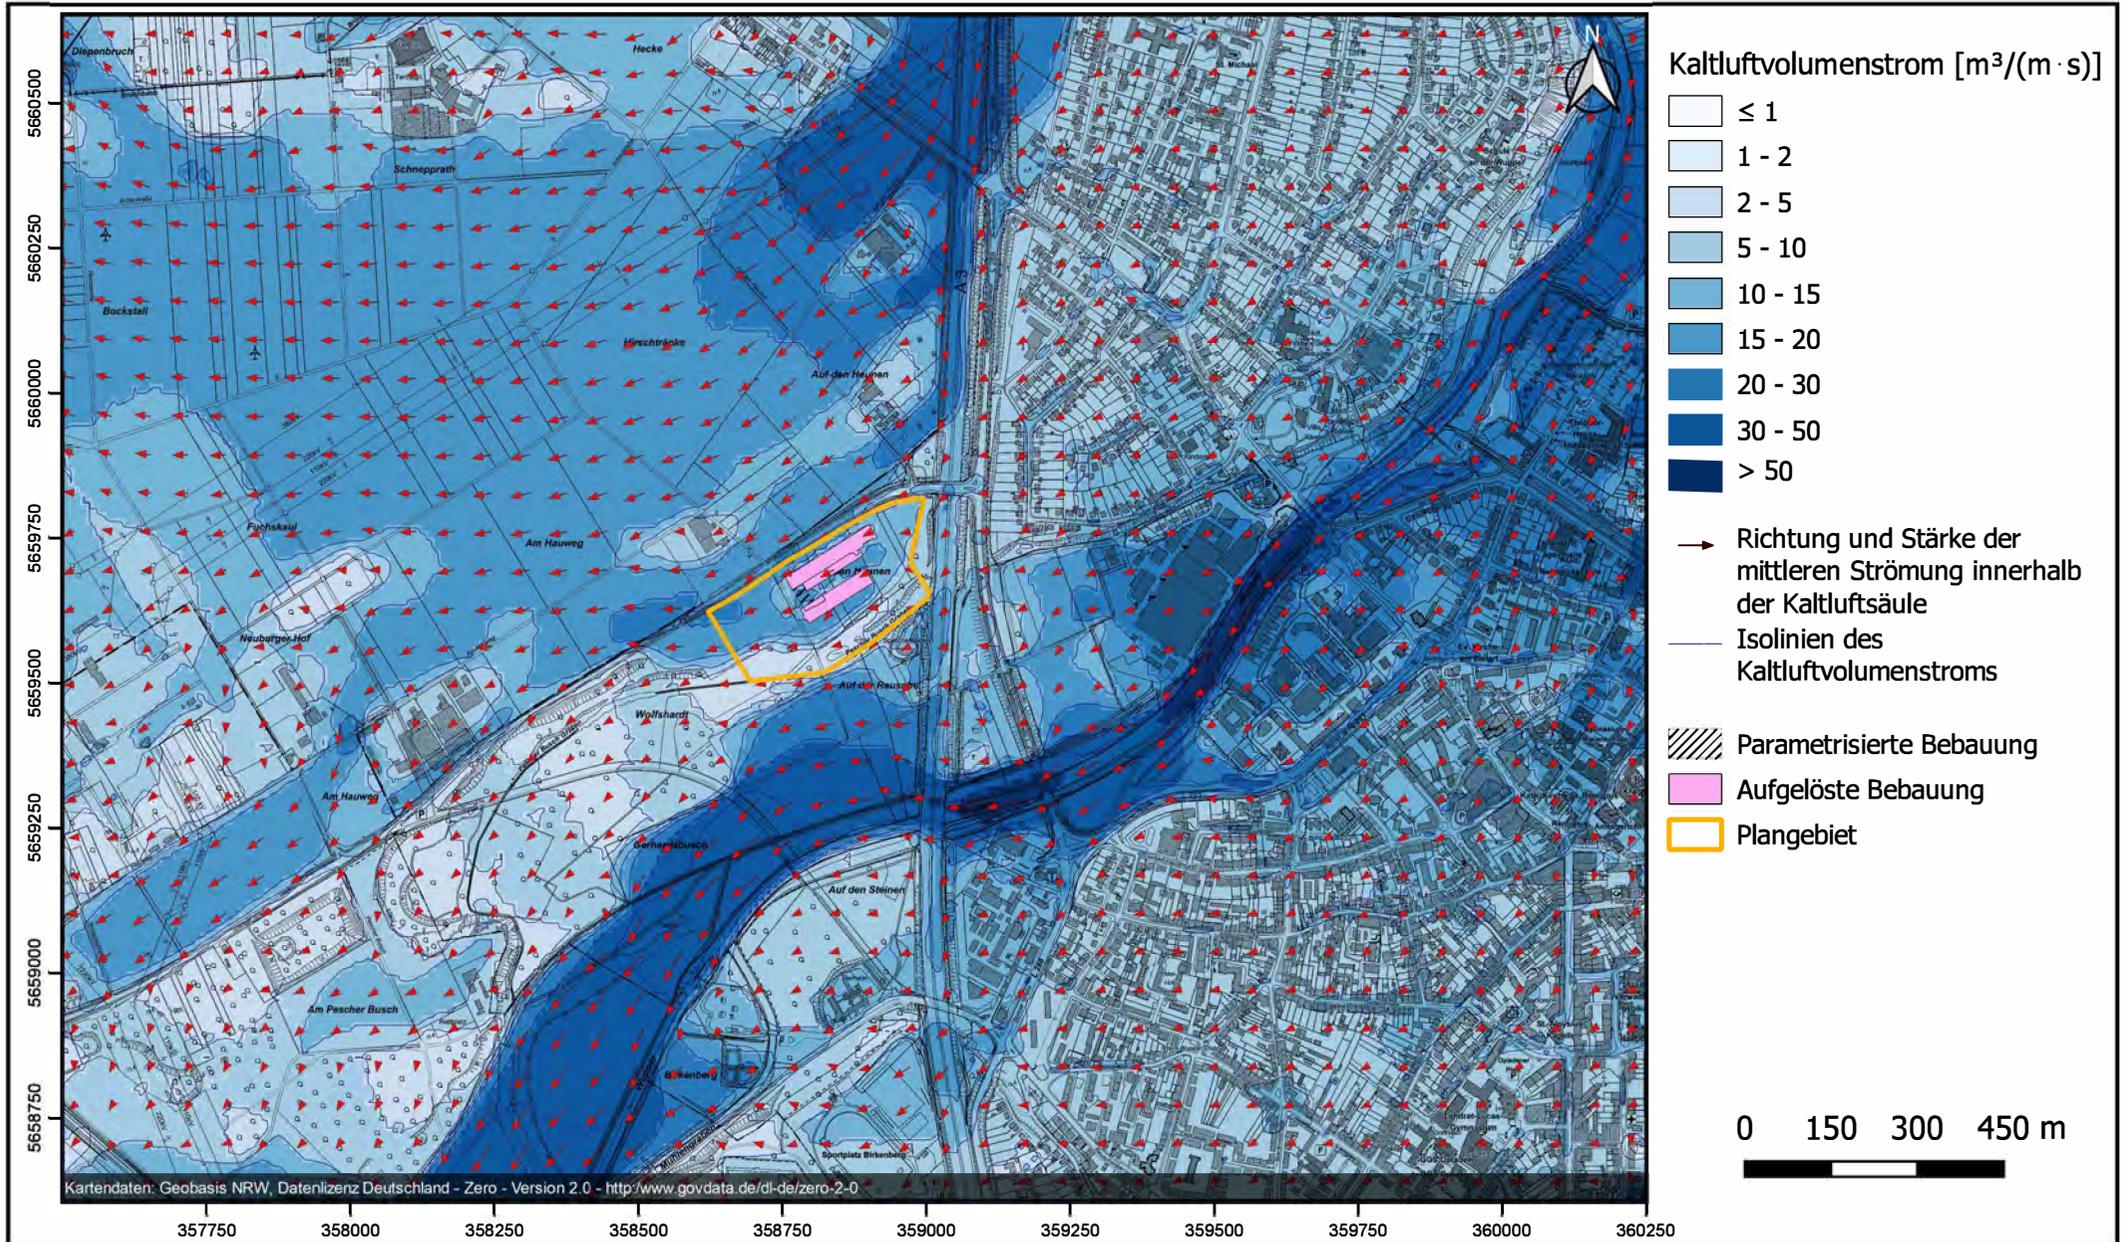


Anlage 31: Prozentuale vorhabensbedingte Änderung des Kaltluftvolumenstroms innerhalb des Nestingebietes im Planfall A sechs Stunden nach Sonnenuntergang

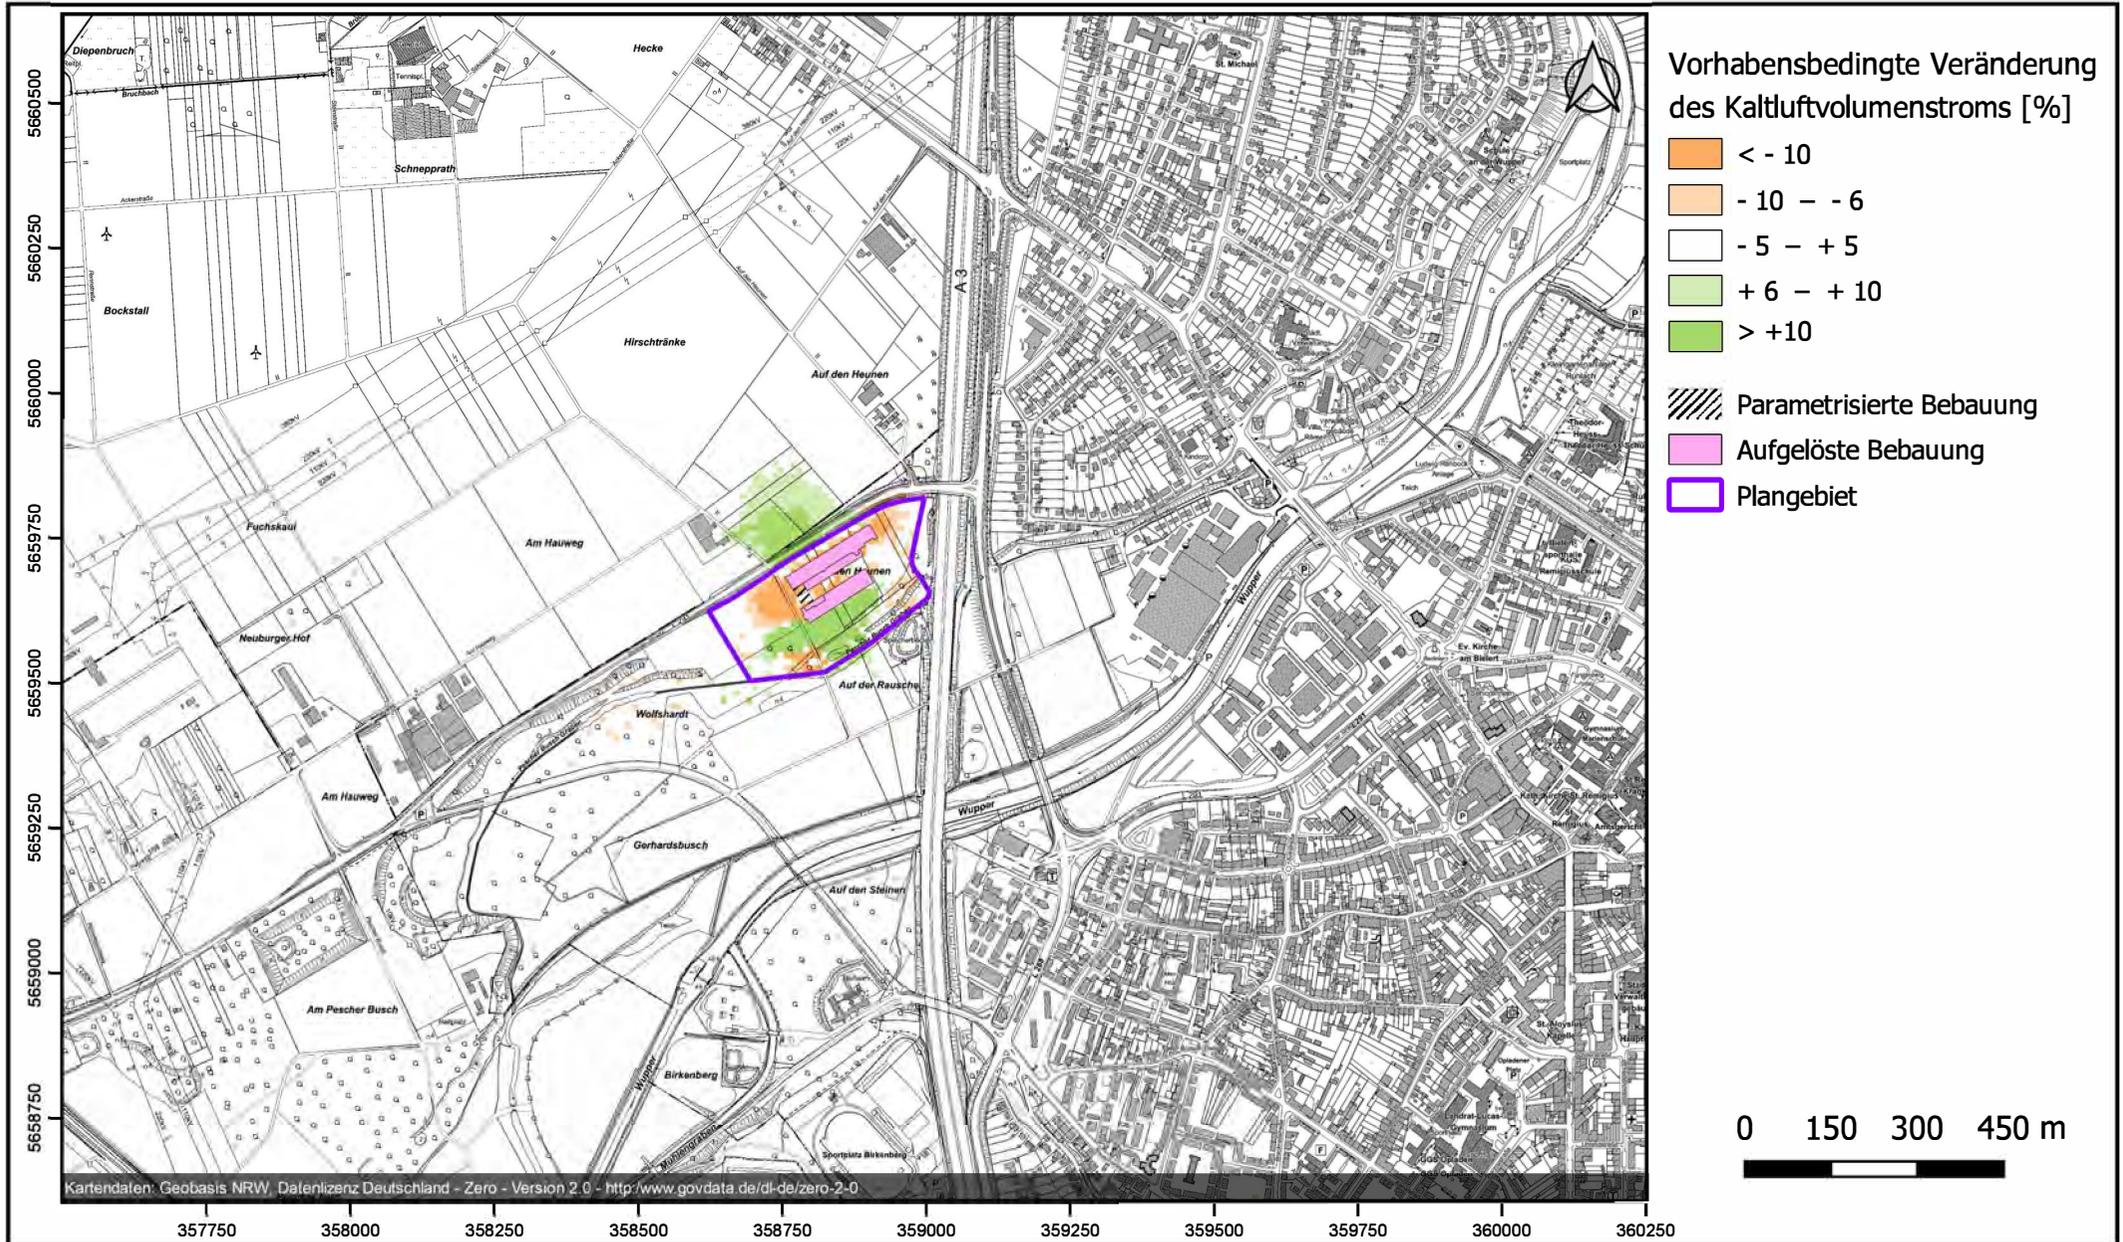

Anlage 32: Absolute vorhabensbedingte Änderung des Kaltluftvolumenstroms innerhalb des Nestinggebietes im Planfall A sechs Stunden nach Sonnenuntergang

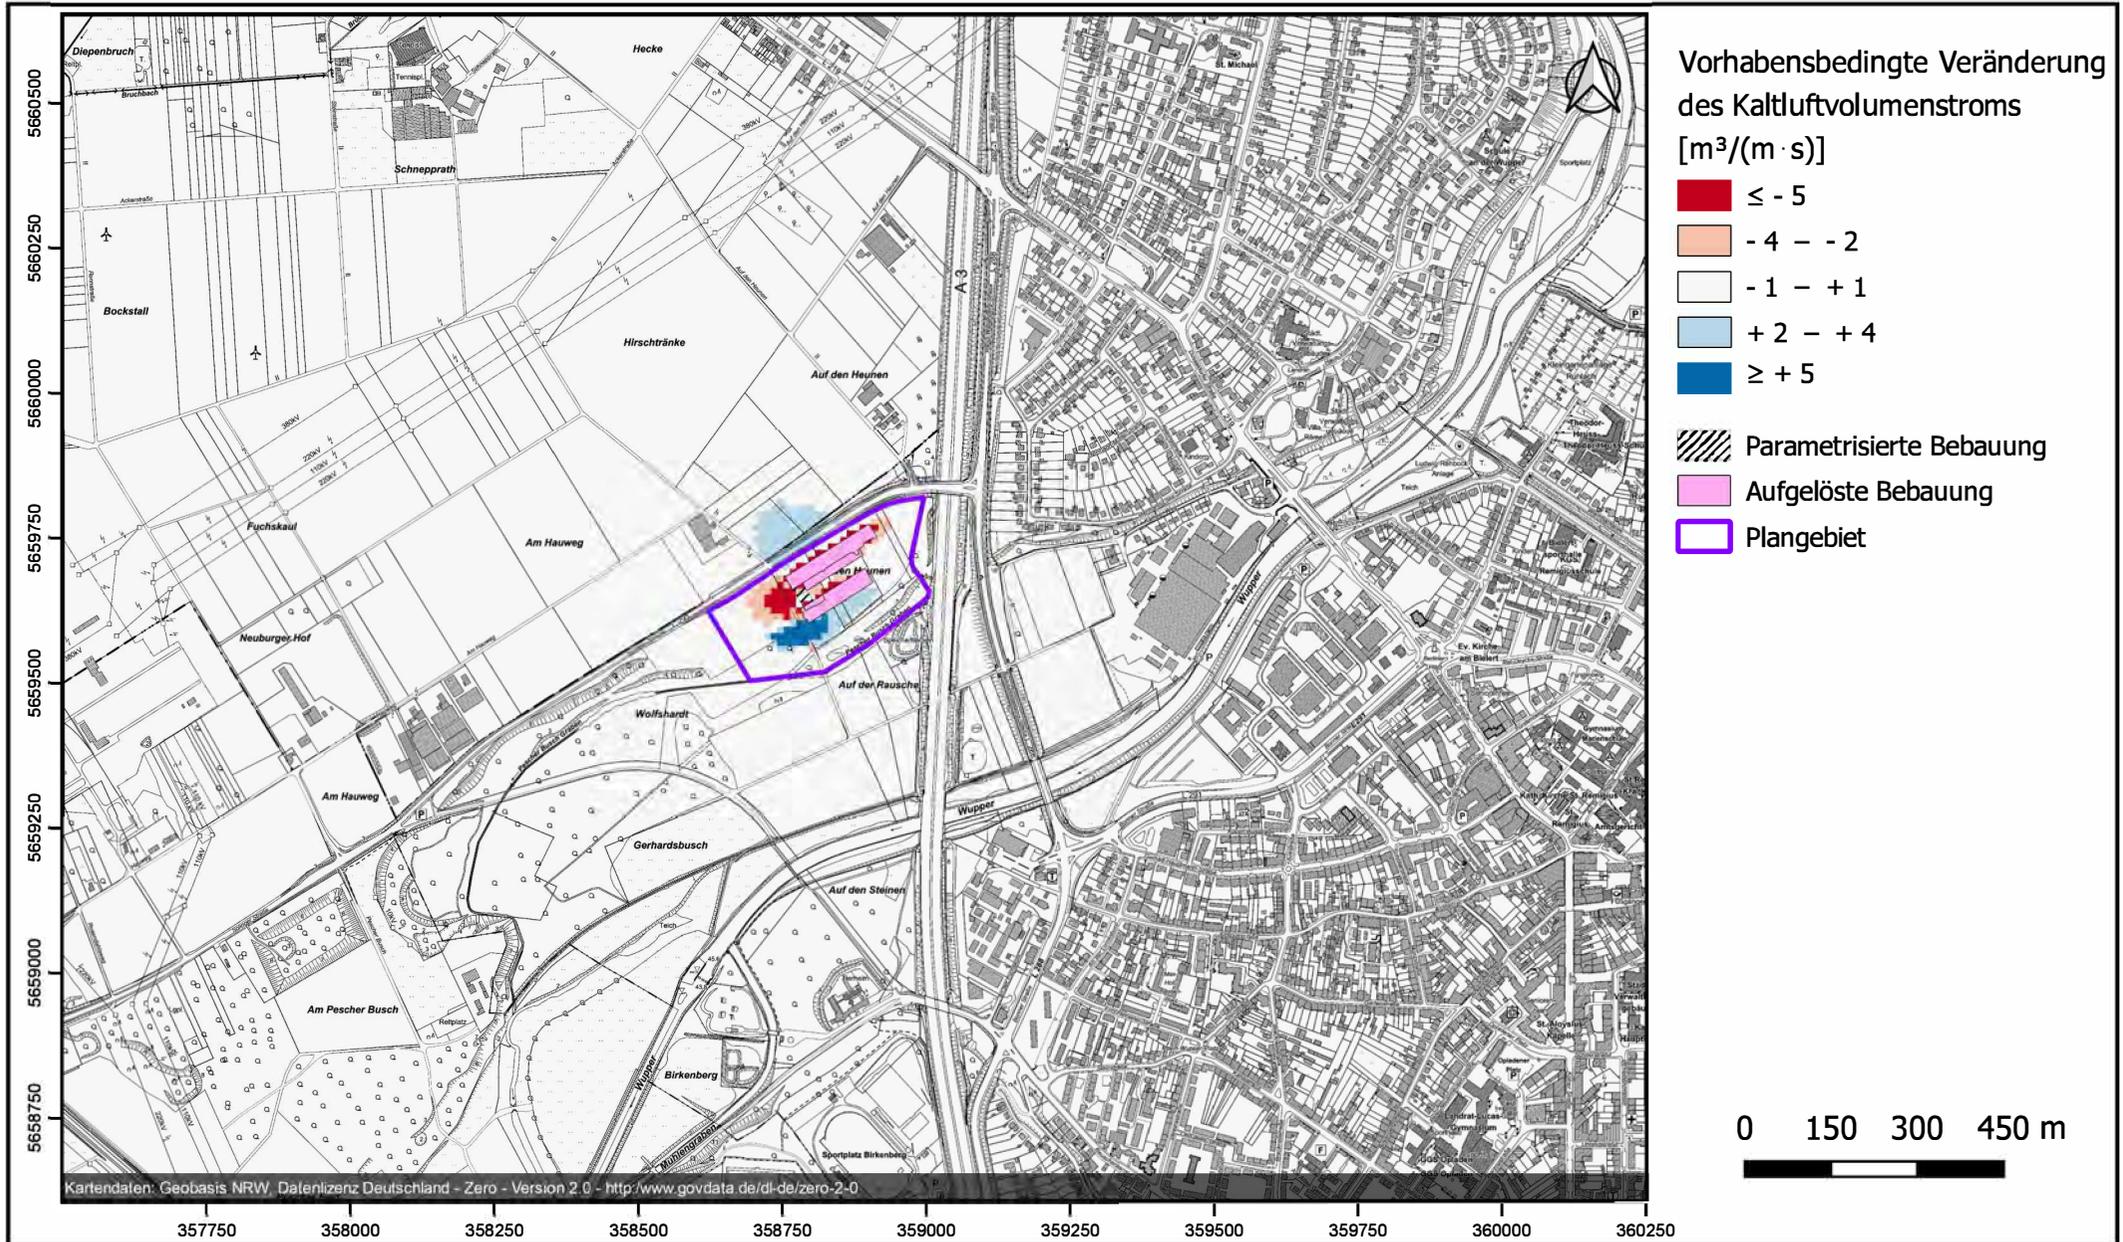

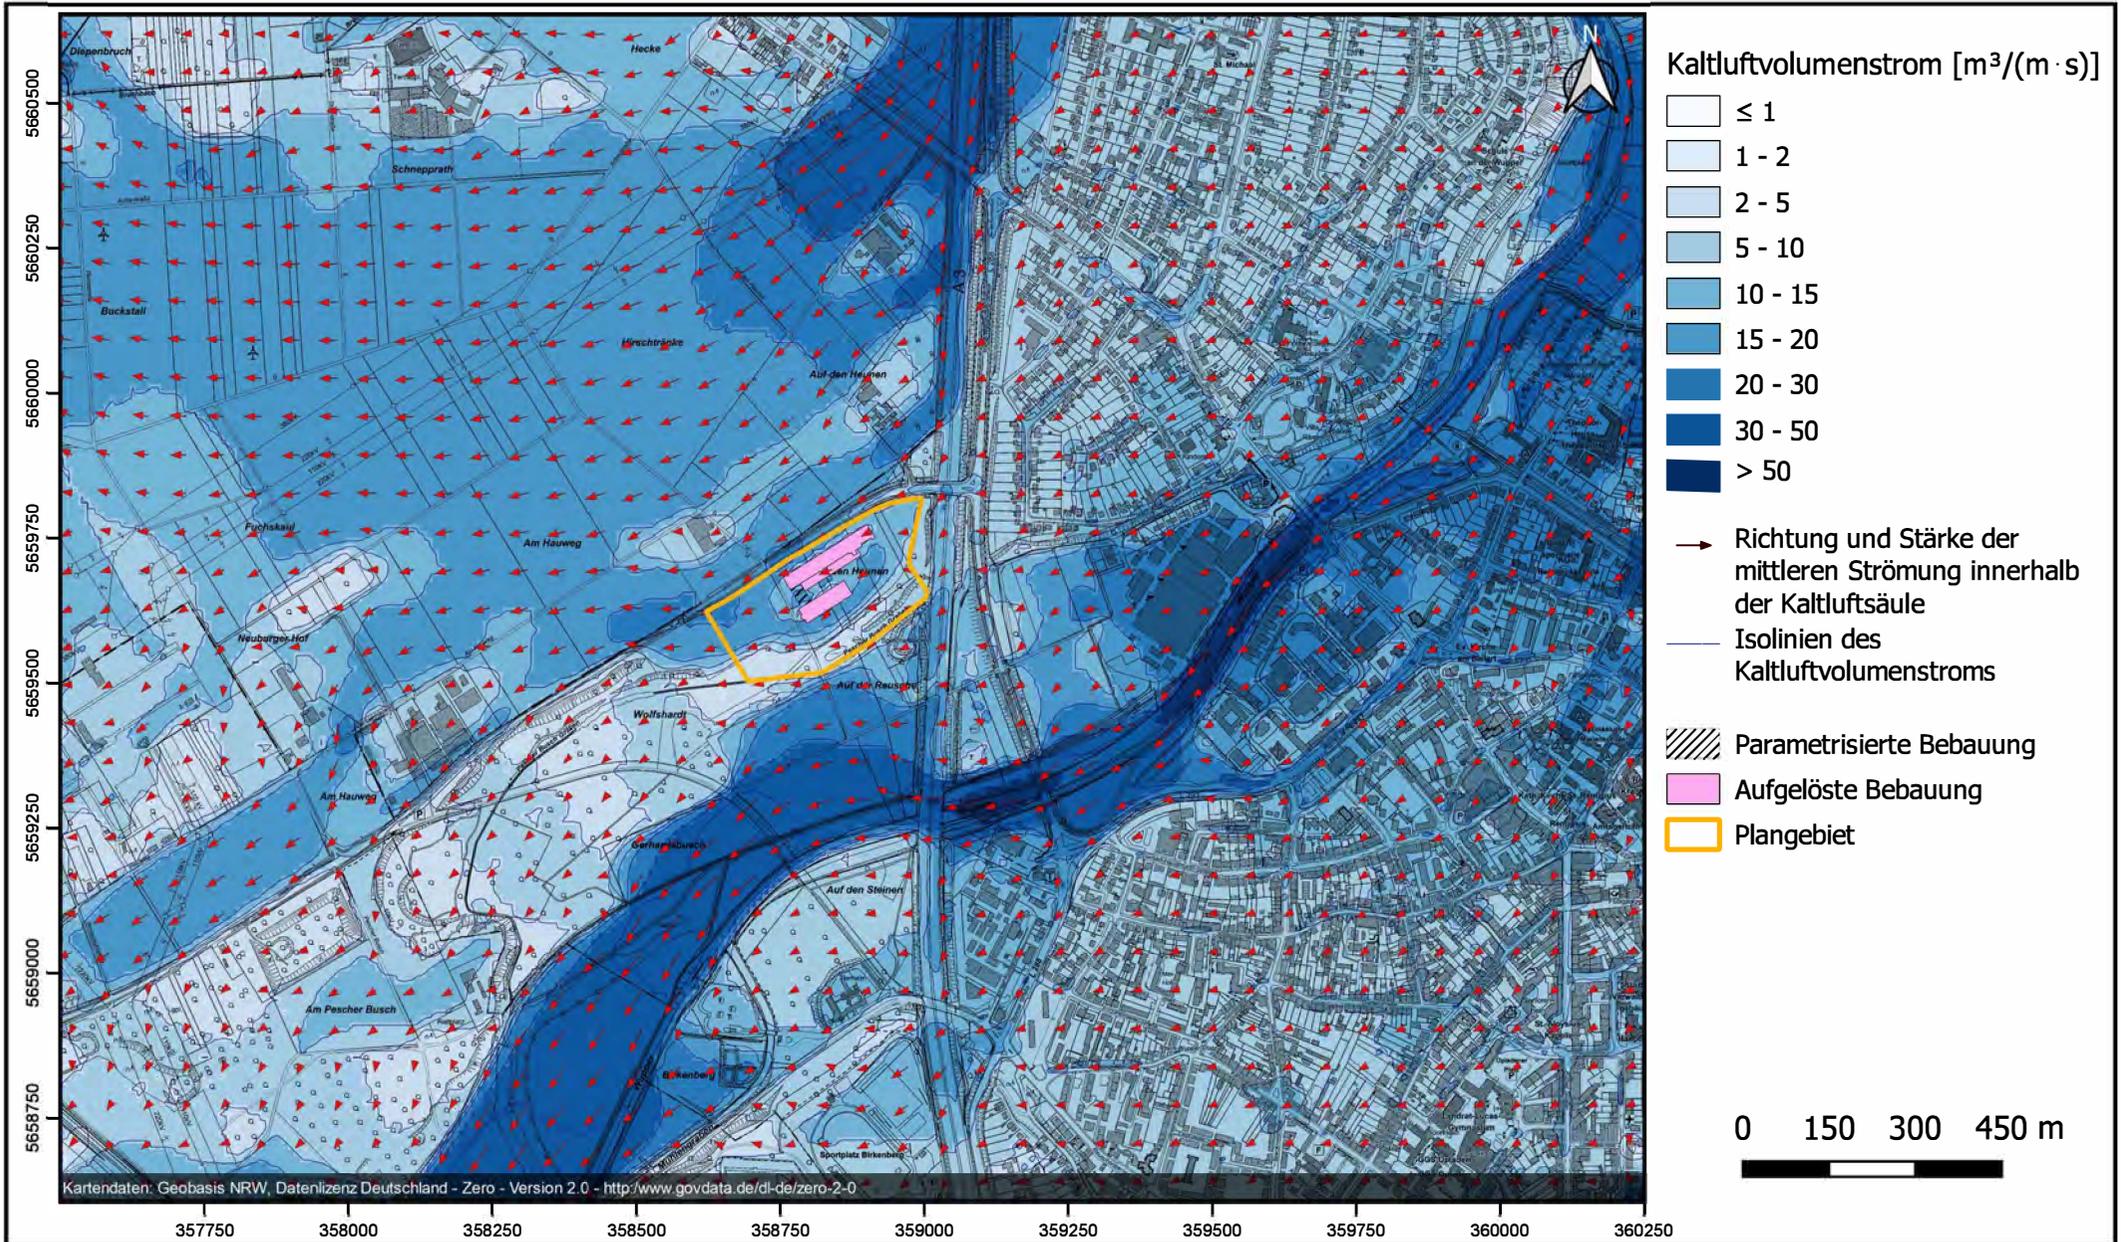

Anlage 34: Prozentuale vorhabensbedingte Änderung des Kaltluftvolumenstroms innerhalb des Nestinggebietes im Planfall B sechs Stunden nach Sonnenuntergang

